


HSE BREALIT

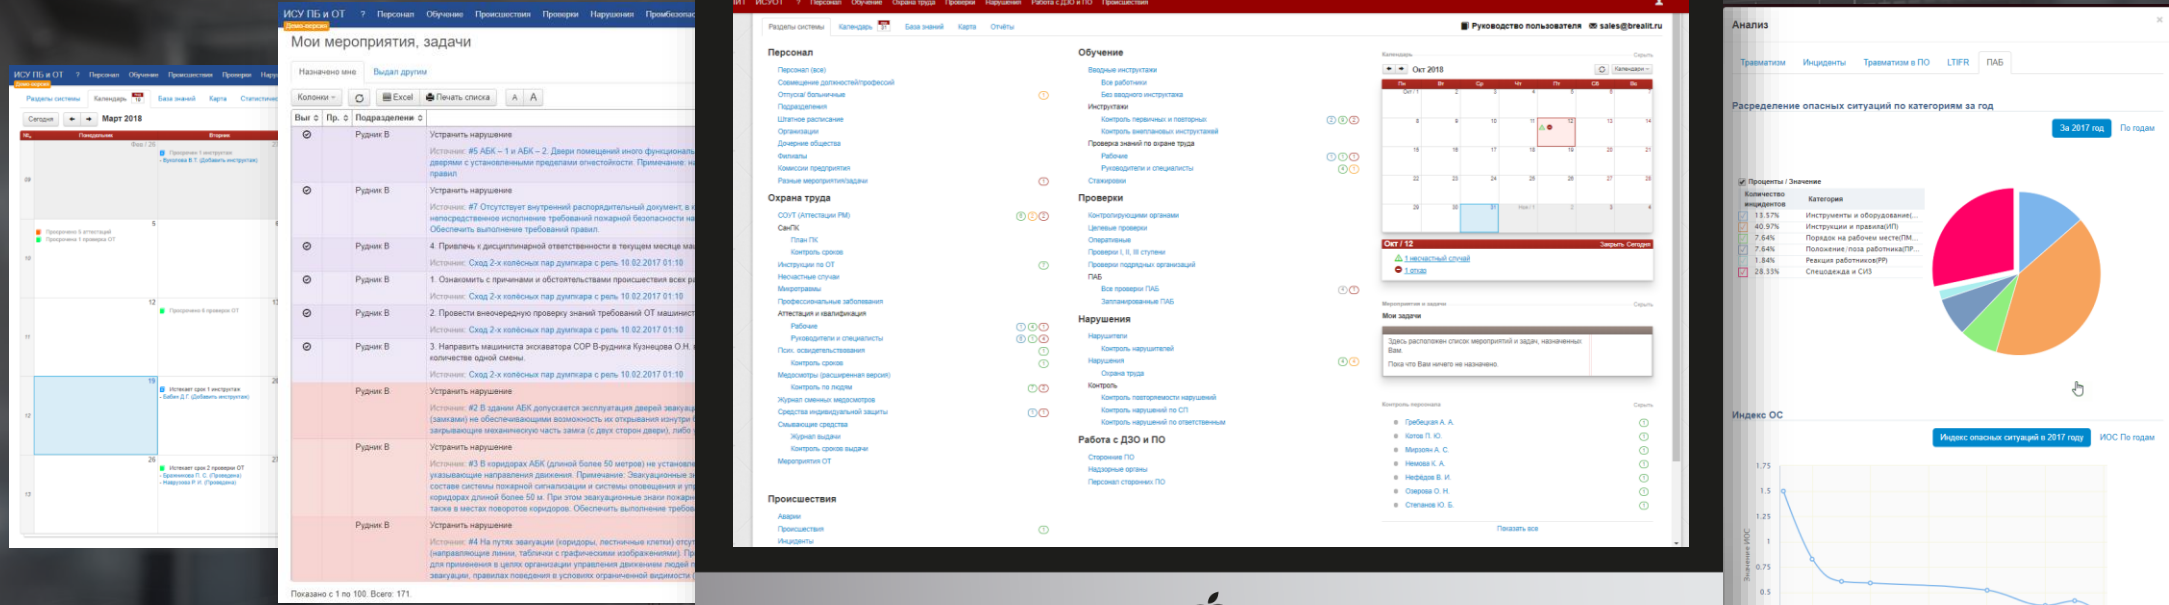

Комплексное решение

Мы сегодня-
это группа компаний

HSE



Центр «ПРАВО»

Преимущества компании

*Соответствие требованиям законодательства РФ и Международных стандартов ,



КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Профессиональная команда имеет опыт реализации проектов по автоматизации процессов управления в области ПБ, ОТ и Э



ГОТОВое КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Разработанные программные продукты охватывают большинство бизнес процессов Заказчика в области ПБ, ОТ и Э



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы дорабатываем существующие решения под индивидуальные требования Заказчика, с учетом накопленного опыта в реализованных проектах



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ

Продукты компании успешно внедрены в группе компаний Росэнергоатом, ФосАгро, ООО «Газпром нефтехим Салават» и других компаниях

Ключевые внедрения

HSE



2016-2017 гг.

4 площадки + дочерние общества — более 31 компании



РОСЭНЕРГОАТОМ


10 АЭС в составе
АО «Росэнергоатом»
2014г. — внедрение
2015-2017гг. — модернизации



4 завода: НПЗ, ГХЗ, Мономер и
завод минеральных удобрений
2012-2013 гг. — внедрение
2018 г. — модернизация




7 объектов по уничтожению
химического оружия
2014 — внедрение ИСУ ПБиОТ
2015 — внедрение АСУ ЛПА,
2016—2018 — модернизации



ММП им. Чернышева
(входит в ГК РосТех)
2017 г.

28 **5000+** **500+**
Предприятий Пользователей ОПО
[используют ИСУ ПБ и ОТ]




Обучение и
проверка знаний



Планирование
и контроль



Управление
рисками




Соблюдение
требований



База НТД

HSE

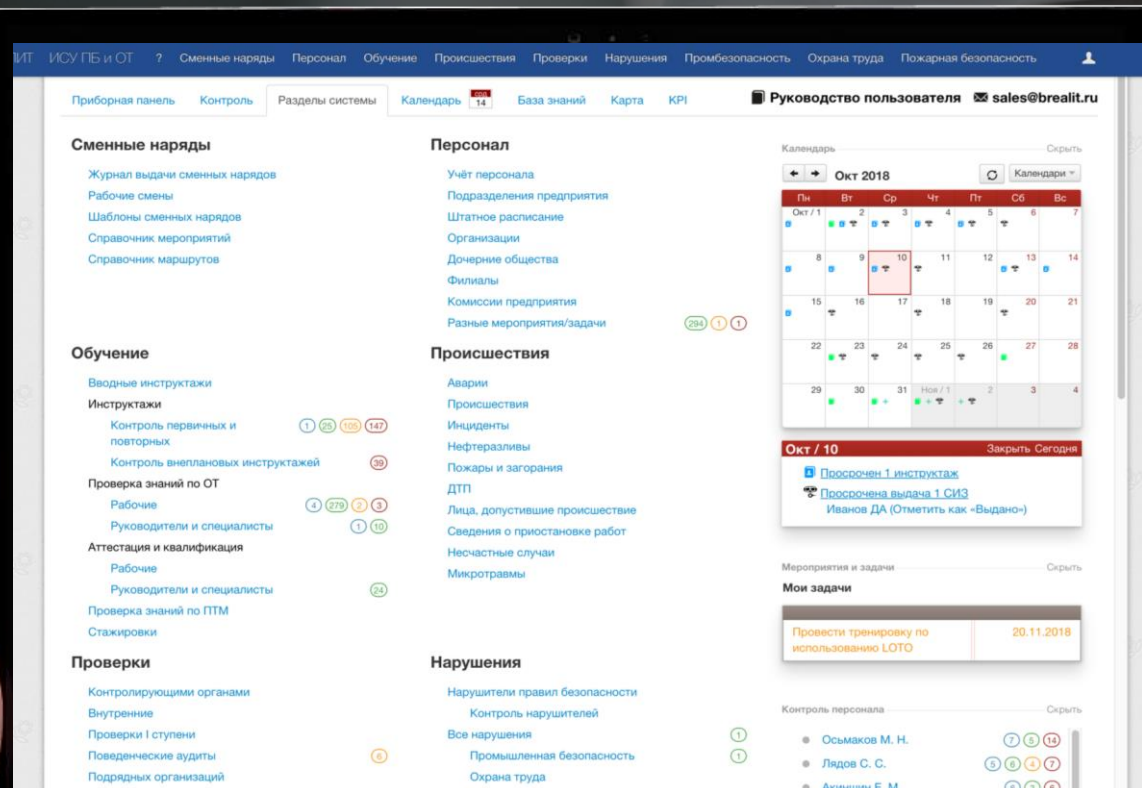


1. Электронные наряды-допуски
2. Персонал
3. Обучение
4. Охрана труда
5. Промышленная безопасность
6. Проверки и аудиты
7. Нарушения
8. Экология
9. Учёт и расследование происшествий
10. Управление рисками
11. Аналитика, Отчётность и KPI
12. Подрядные организации /
Единый портал поставщика
13. ГОиЧС
14. Пожарная безопасность
15. ГСО

BREALIT представляет собой готовое решение для автоматизации процессов электронного согласования нарядов-допусков, а также процессов управления в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, ГОиЧС и пр. смежных областей.

При этом в процессе выполнения работ проводится глубокая адаптация программного обеспечения для создания индивидуального решения, отвечающего всем требованиям Заказчика.

**Готовое комплексное
решение**

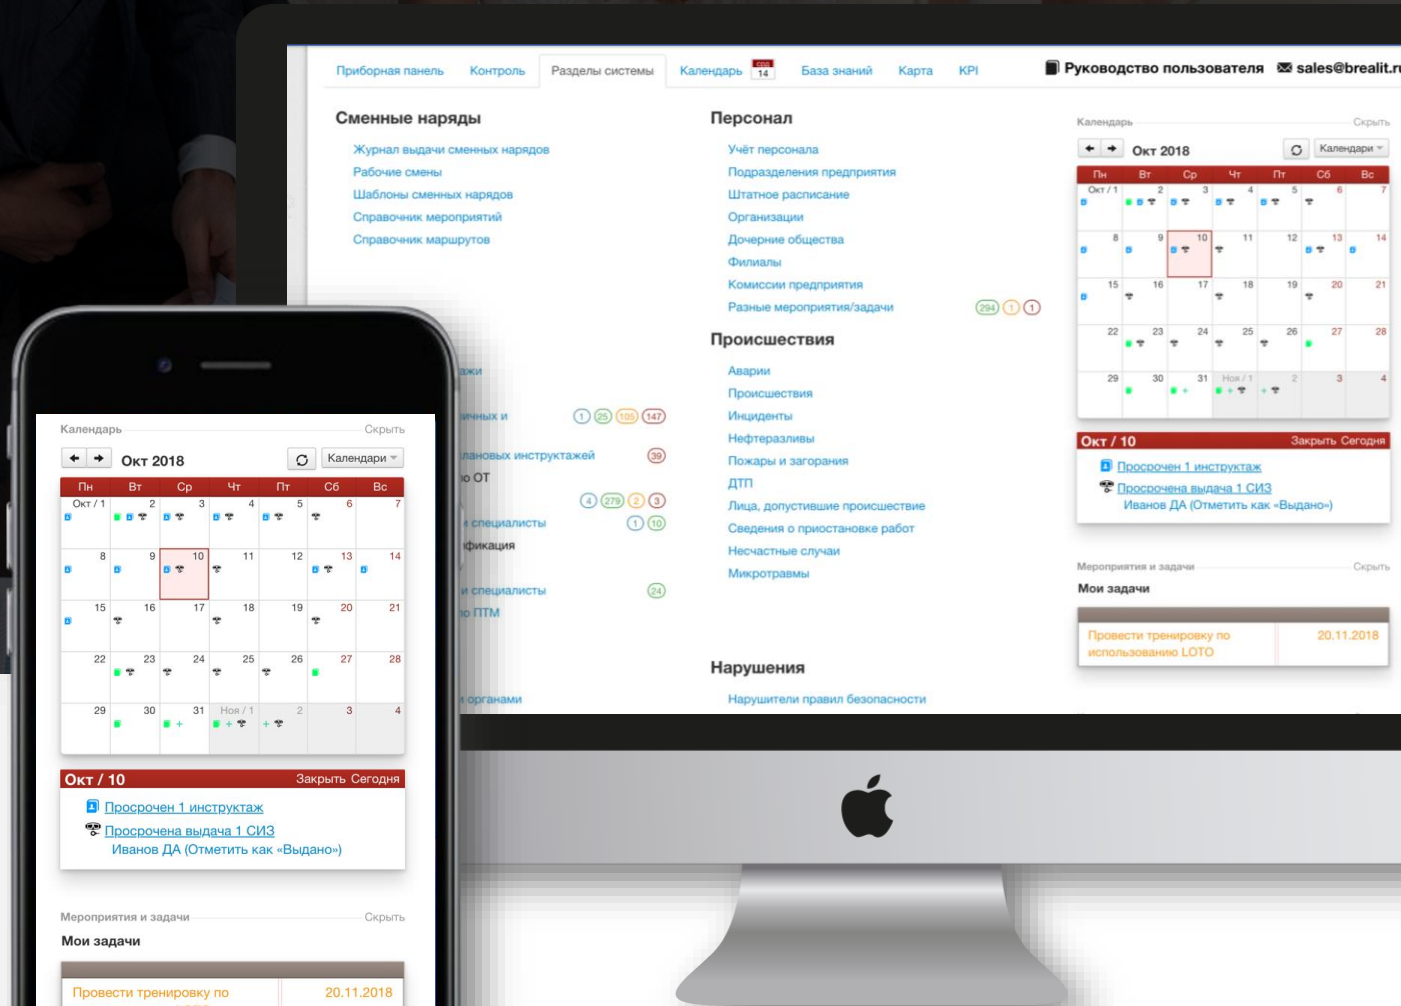

Обмен данными

ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

1C®


IBM

БОСС
КАДРОВИК

ORACLE®
APPLICATIONS

InduSoft


SAP®

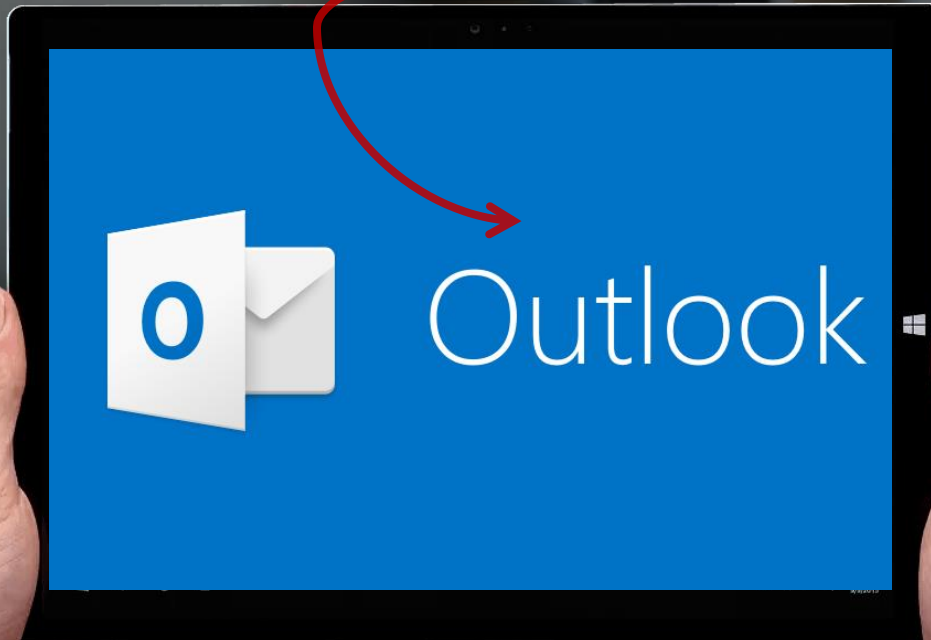

Разделы системы Календарь 03 База знаний

Сегодня + - Июнь 2015

№	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
23	Июн / 1 Просрочена выдача 38 ... 1 пожар	2 1 медосмотр просрочен Просрочена выдача 58 ... Истек срок устаняния 2...	3 Выдать 49 СИЗ	4 Выдать	5 3 аттестации запланировано Евсенчева А. К. (Назначить аттестацию) Казакрова И. Д. (Назначить аттестацию) Нефедьев К. Л. (Назначить аттестацию) Выдать 47 СИЗ
24	8 Выдать 45 СИЗ	9 2 аттестации запланиро... Выдать 49 СИЗ	10 2 аттестации запланиро... Выдать 52 СИЗ	11 Выдать 64 СИЗ	12 5 проверок ОТ запланир... Выдать 50 СИЗ Устранить 1099 наруше...
25	15 Выдать 34 СИЗ	16 Выдать 43 СИЗ	17 Выдать 33 СИЗ	18 Выдать 38 СИЗ	19 Выдать 32 СИЗ
26	22 Выдать 43 СИЗ	23 Выдать 31 СИЗ 1 проверка ОТ (надз. ор...	24 Выдать 55 СИЗ Устранить 5 нарушений 1 лицензия истекает	25 Выдать 60 СИЗ	26 Выдать 73 СИЗ
27	29 Выдать 43 СИЗ 1 проверка ПБ (надз. ор...	30 Выдать 67 СИЗ Устранить 1 нарушение Заканчивается срок дей... Истекает срок 1 меропр... Истекает срок 4 меропр... Истекает срок 4 меропр...	Июл / 1 Выдать 69 СИЗ	2 Выдать 119 СИЗ Устранить 6 нарушений	3 Выдать 55 СИЗ

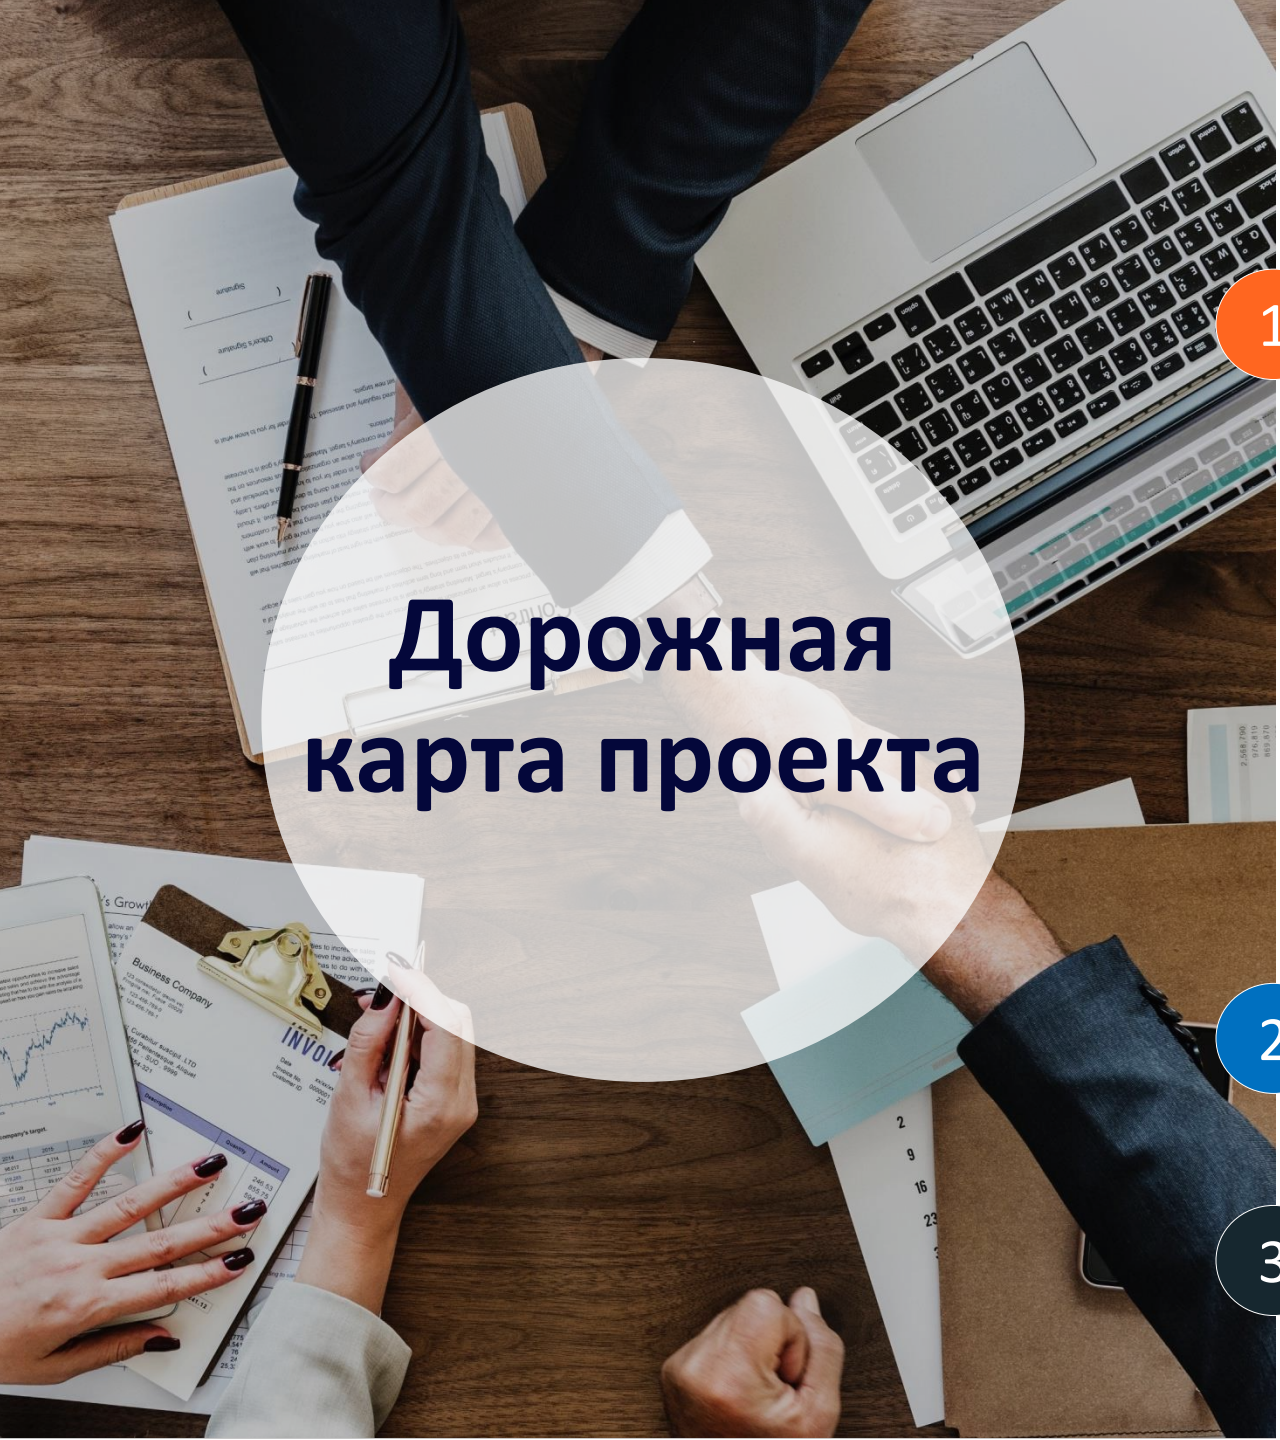

Дорожная карта проекта

Этапы проекта

1

Этап 1

- ✓ Электронное согласованиями нарядов-допусков
- ✓ Управление рисками
- ✓ Учет и расследование происшествий
- ✓ Проверки и аудиты
- ✓ Нарушения
- ✓ Мобильное приложение CHECKLIST
- ✓ Охрана труда
- ✓ Проверки знаний

2

Этап 2

Подпись рабочих при проведении инструктажа НД
(экранная подпись на сенсорном экране ИЛИ ЭЦП смарт-карты)

3

Этап 3

Внедрение дополнительных блоков Системы
(Промышленная безопасность, Пожарная безопасность, ООС, и др.)

Наряды – допуски (нд)

HSE

- Электронный журнал регистрации нарядов-допусков;
- Электронное согласование;

С оповещением всех участников процесса по электронной почте или смс

- Шаблоны мероприятий;
- Удобный поиск наряда;

по статусу, дате выдаче, месту проведения работ или по подрядной организации


- Аналитические функции;
- Гибкая настройка и «адаптируемость»;

под специфические требования заказчика

- Предупреждение о выявленных нарушениях;

В месте проведения работ, препятствующих началу работ

- Проверка допуска персонала, в т.ч. Подрядчика
- прохождение медосмотра, аттестации, удостоверений по

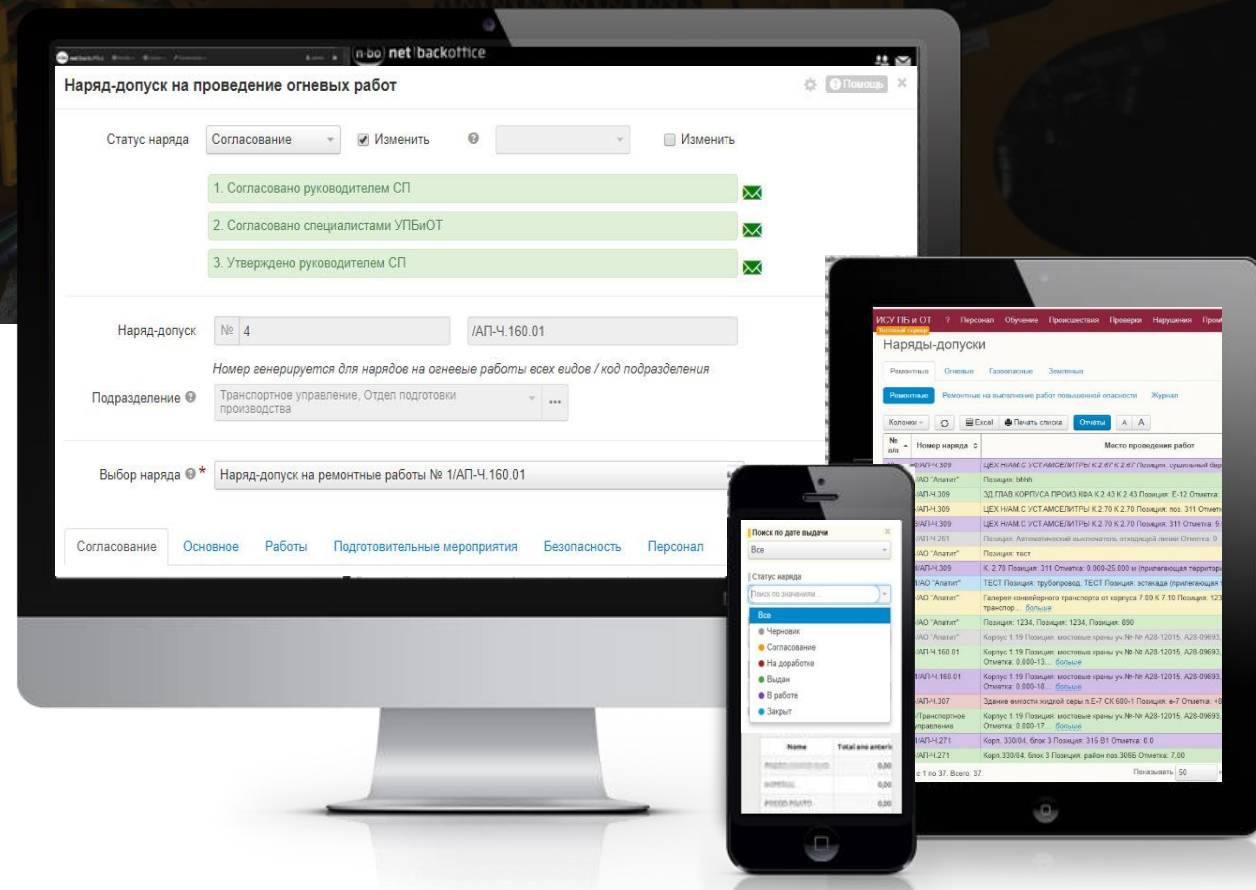

СМЕННЫЕ НАРЯДЫ

ГАЗООПАСНЫЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

ОГНЕВЫЕ

РЕМОНТНЫЕ

И ДРУГИЕ

Допуск к работе

HSE

При выдаче наряда, мастер получает уведомления о выявленных на объекте работ нарушениях, которые могут препятствовать безопасному проведению работ

По объектам работ →

На данных объектах работ имеются неустраненные нарушения:

На объекте Первый рудник, северная выработка, гориз. 222, блок А, участок 5 имеются нарушения, ограничивающие работу

Нарушения — Установлен факт заколообразования. Требуется проверка. Срок: декабрь 2017

Нарушения — Корпус грохочения. Между конвейерами №1, №2 перед входом в галерею № 2 находятся б/у ролики, загромождающие проход. Завален мусором привод конвейера № 37 . Срок устранения не указан

Нарушения — протечка масла с редуктора конвейера № 13 . Срок устранения: 27.10.2017

Выдача наряда нежелательна в связи с просроченным мероприятием:

Филиппов Р. В. слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ,

Медосмотры — Периодический (Ведётся в «Босс-кадровик»)

Внеплановый инструктаж в связи с отсутствием более 30 дней

Провести

Мероприятия, срок выполнения которых подходит к концу:

Антипов С. Е. слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ,

СИЗ — Жилет сигнальный 2 класса защиты (Используйте «OEBS»)

СИЗ — Белье нательное х/б (Используйте «OEBS»)

СИЗ — Носки шерстяные (Используйте «OEBS»)

СИЗ — Очки защитные (Открытые прозр. линза) (Используйте «OEBS»)

СОУТ — Не проводился

Филиппов Р. В. слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ,

СОУТ — Не проводился

Ввести карту

Выдача наряда

Основное Мероприятия Для технологического наряда Результаты Печать наряда Файлы

Дата * 06.10.2017

Организация * Филиал - Владимирский филиал АО "ТЕСТ"

Подразделение * Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики, Централизованная группа радиационных приборов

☐ В том числе расформированные

Смена * ФАБРИКИ (07:48 - 16:00)

Наименование старшего * Старший

1 Кому выдано * Нефедьева Клавдия Степановна таб. №927229 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ☒ Старший

Используемое ту Кран козловой [Козловой-12,5] /66216921/ следующее ЗПБ 30.03.2013 - Доп. информация -

2 Кому выдано * Доможиров Богдан Тимофеевич таб. №649792 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ☐ Старший

Используемое ту Подземная самоходная машина для обезопасивания горных выработок (Notmet Scaptes) - Доп. информация -

Выдача наряда нежелательна в связи с просроченным мероприятием:

Филиппов Р. В. слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ,

Медосмотры — Периодический (Ведётся в «Босс-кадровик»)

Внеплановый инструктаж в связи с отсутствием более 30 дней

Провести

Мероприятия, срок выполнения которых подходит к концу:

Антипов С. Е. слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ,

СИЗ — Жилет сигнальный 2 класса защиты (Используйте «OEBS»)

СИЗ — Белье нательное х/б (Используйте «OEBS»)

*На примере модуля «Сменные наряды»

← По людям

Контроль допуска к работе

Оперативно, в режиме реального времени:

- Инструктажи;
- Проверки знаний по ОТ, ПТМ;
- Медосмотры, больничный;
- Сменные медицинские осмотры;
- Аттестации;
- Наличие СИЗ;
- Стажировки;
- Псих. Освидетельствования.

Контроль за состоянием объекта

- Устранены ли выявленные нарушения
- Своевременно ли проведено ЭПБ у ТУ

Система заранее сообщит о
просроченных событиях вашего специалиста

Ежегодно
более **60.000**

HSE

Наряд- допуски с использованием КЭП

Отчёт		Выделить всё содержимое		Экспорт в PDF		Печать																																									
Форма /																																															
наименование подрядной организации																																															
Наряд-допуск № 26/ на проведение ремонтных работ																																															
1. Производственное подразделение, корпус Токмокомбинатный участок 2. Место проведения работ Эстакада материалопротонов 4/дуга, строительный площадки сульфата алюминия. Позиция: Эстакада материалопротонов Стелта: От 0.00 до +12.00 (прилегающая территория) 3. Содержание работ 4. Непосредственный руководитель работ от подрядной организации (должность, Фамилия И.О., на английском (копировать) телефон) 5. Ответственный за подготовку и сдачу оборудования (объекта) в ремонт (должность, Фамилия И.О.) 6. Мероприятия по подготовке оборудования (объекта) в ремонт Очистка, оборудование и металлоконструкции от мусора Работы производятся в условиях действующего оборудования, останки оборудования нет. 7. Подготовительные работы выполнены в полном объеме. Оборудование (объект) подготовлено к ремонту (подпись, ответственного за подготовку, дата) 8. Оборудование (объект) принято в ремонт. С объемом и условиями работ ознакомлен (подпись, непосредственного руководителя работ, дата) 9. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Перечень мероприятий</th> <th>Ответственный за выполнение мероприятий (должность, Фамилия И.О.)</th> <th>Отметка о выполнении (подпись)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Работать в спецодежде, применять СИЗ: каска, очки закрытого типа, резиновые ботинки, наушники, перчатки</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Работать по равным инструментам</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Исключить воздействие на действующие коммуникации, оборудование, трубопроводы, запертые и запертые аппаратуры, кабели и их тросы-подвесы, электропроводы, оборудование КИП/А, приборные шкафы, кабели, пневмо трубопроводы.</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Произвести защиту и удержание в положении материалов: действующие коммуникации, оборудование, трубопроводы, запертые и запертые аппаратуры, кабели и тросы и их корды, защитные трубы, электропроводы, оборудование КИП/А, приборных шкафов, кабелей</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>При необходимости выполнения каких-либо технологических операций персоналом СИЗ ремонтные работы, прервать и предоставить персоналу СИЗ доступ к оборудованию</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>При работах на высоте использовать страховочную систему</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Средств зонирования работ (выставить наближающиеся)</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Не допускать посторонних в зону проведения работ</td> <td></td> <td>н</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ежедневно проводить уборку территории от производственного мусора в зоне проведения работ</td> <td></td> <td>н</td> </tr> </tbody> </table>								№ п/п	Перечень мероприятий	Ответственный за выполнение мероприятий (должность, Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении (подпись)	1	Работать в спецодежде, применять СИЗ: каска, очки закрытого типа, резиновые ботинки, наушники, перчатки		н	2	Работать по равным инструментам		н	3	Исключить воздействие на действующие коммуникации, оборудование, трубопроводы, запертые и запертые аппаратуры, кабели и их тросы-подвесы, электропроводы, оборудование КИП/А, приборные шкафы, кабели, пневмо трубопроводы.		н	4	Произвести защиту и удержание в положении материалов: действующие коммуникации, оборудование, трубопроводы, запертые и запертые аппаратуры, кабели и тросы и их корды, защитные трубы, электропроводы, оборудование КИП/А, приборных шкафов, кабелей		н	5	При необходимости выполнения каких-либо технологических операций персоналом СИЗ ремонтные работы, прервать и предоставить персоналу СИЗ доступ к оборудованию		н	6	При работах на высоте использовать страховочную систему		н	7	Средств зонирования работ (выставить наближающиеся)		н	8	Не допускать посторонних в зону проведения работ		н	9	Ежедневно проводить уборку территории от производственного мусора в зоне проведения работ		н
№ п/п	Перечень мероприятий	Ответственный за выполнение мероприятий (должность, Фамилия И.О.)	Отметка о выполнении (подпись)																																												
1	Работать в спецодежде, применять СИЗ: каска, очки закрытого типа, резиновые ботинки, наушники, перчатки		н																																												
2	Работать по равным инструментам		н																																												
3	Исключить воздействие на действующие коммуникации, оборудование, трубопроводы, запертые и запертые аппаратуры, кабели и их тросы-подвесы, электропроводы, оборудование КИП/А, приборные шкафы, кабели, пневмо трубопроводы.		н																																												
4	Произвести защиту и удержание в положении материалов: действующие коммуникации, оборудование, трубопроводы, запертые и запертые аппаратуры, кабели и тросы и их корды, защитные трубы, электропроводы, оборудование КИП/А, приборных шкафов, кабелей		н																																												
5	При необходимости выполнения каких-либо технологических операций персоналом СИЗ ремонтные работы, прервать и предоставить персоналу СИЗ доступ к оборудованию		н																																												
6	При работах на высоте использовать страховочную систему		н																																												
7	Средств зонирования работ (выставить наближающиеся)		н																																												
8	Не допускать посторонних в зону проведения работ		н																																												
9	Ежедневно проводить уборку территории от производственного мусора в зоне проведения работ		н																																												

[illegible]

Отчёт

Выделить всё содержимое
Экспорт в PDF
Печать

Статус наряда: **Согласование**

Выдан: 19.11.2018 09:47:22

	п/п	ФИО	Подпись
1.	Согласование руководителем СП		
	п.8		Подписать
	п.10		Подписать
2.	Согласование специалистами УПБиОТ		
	Согласование руководителем взаимосвязанного СП		
3.	Утверждение руководителем СП		

НАРЯД-ДОПУСК № _____

на проведение огневых работ

1. Выдан (кому) _____

(должность руководителя работ, ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ

Ремонт и техническое обслуживание оборудования

(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

техническое обслуживание

и ремонтные работы


Отметка: _____

озиция: 222

(отделение, участок, установка, аппарат, помещение, отметка)

4. Состав исполнителей

№ п/п	Фамилия И.О. исполнителей	Профессия	Инструктаж провел (должность, подпись)	С условиями работы ознакомлен, инструктаж о мерах безопасности по п.п. 6,9 получил

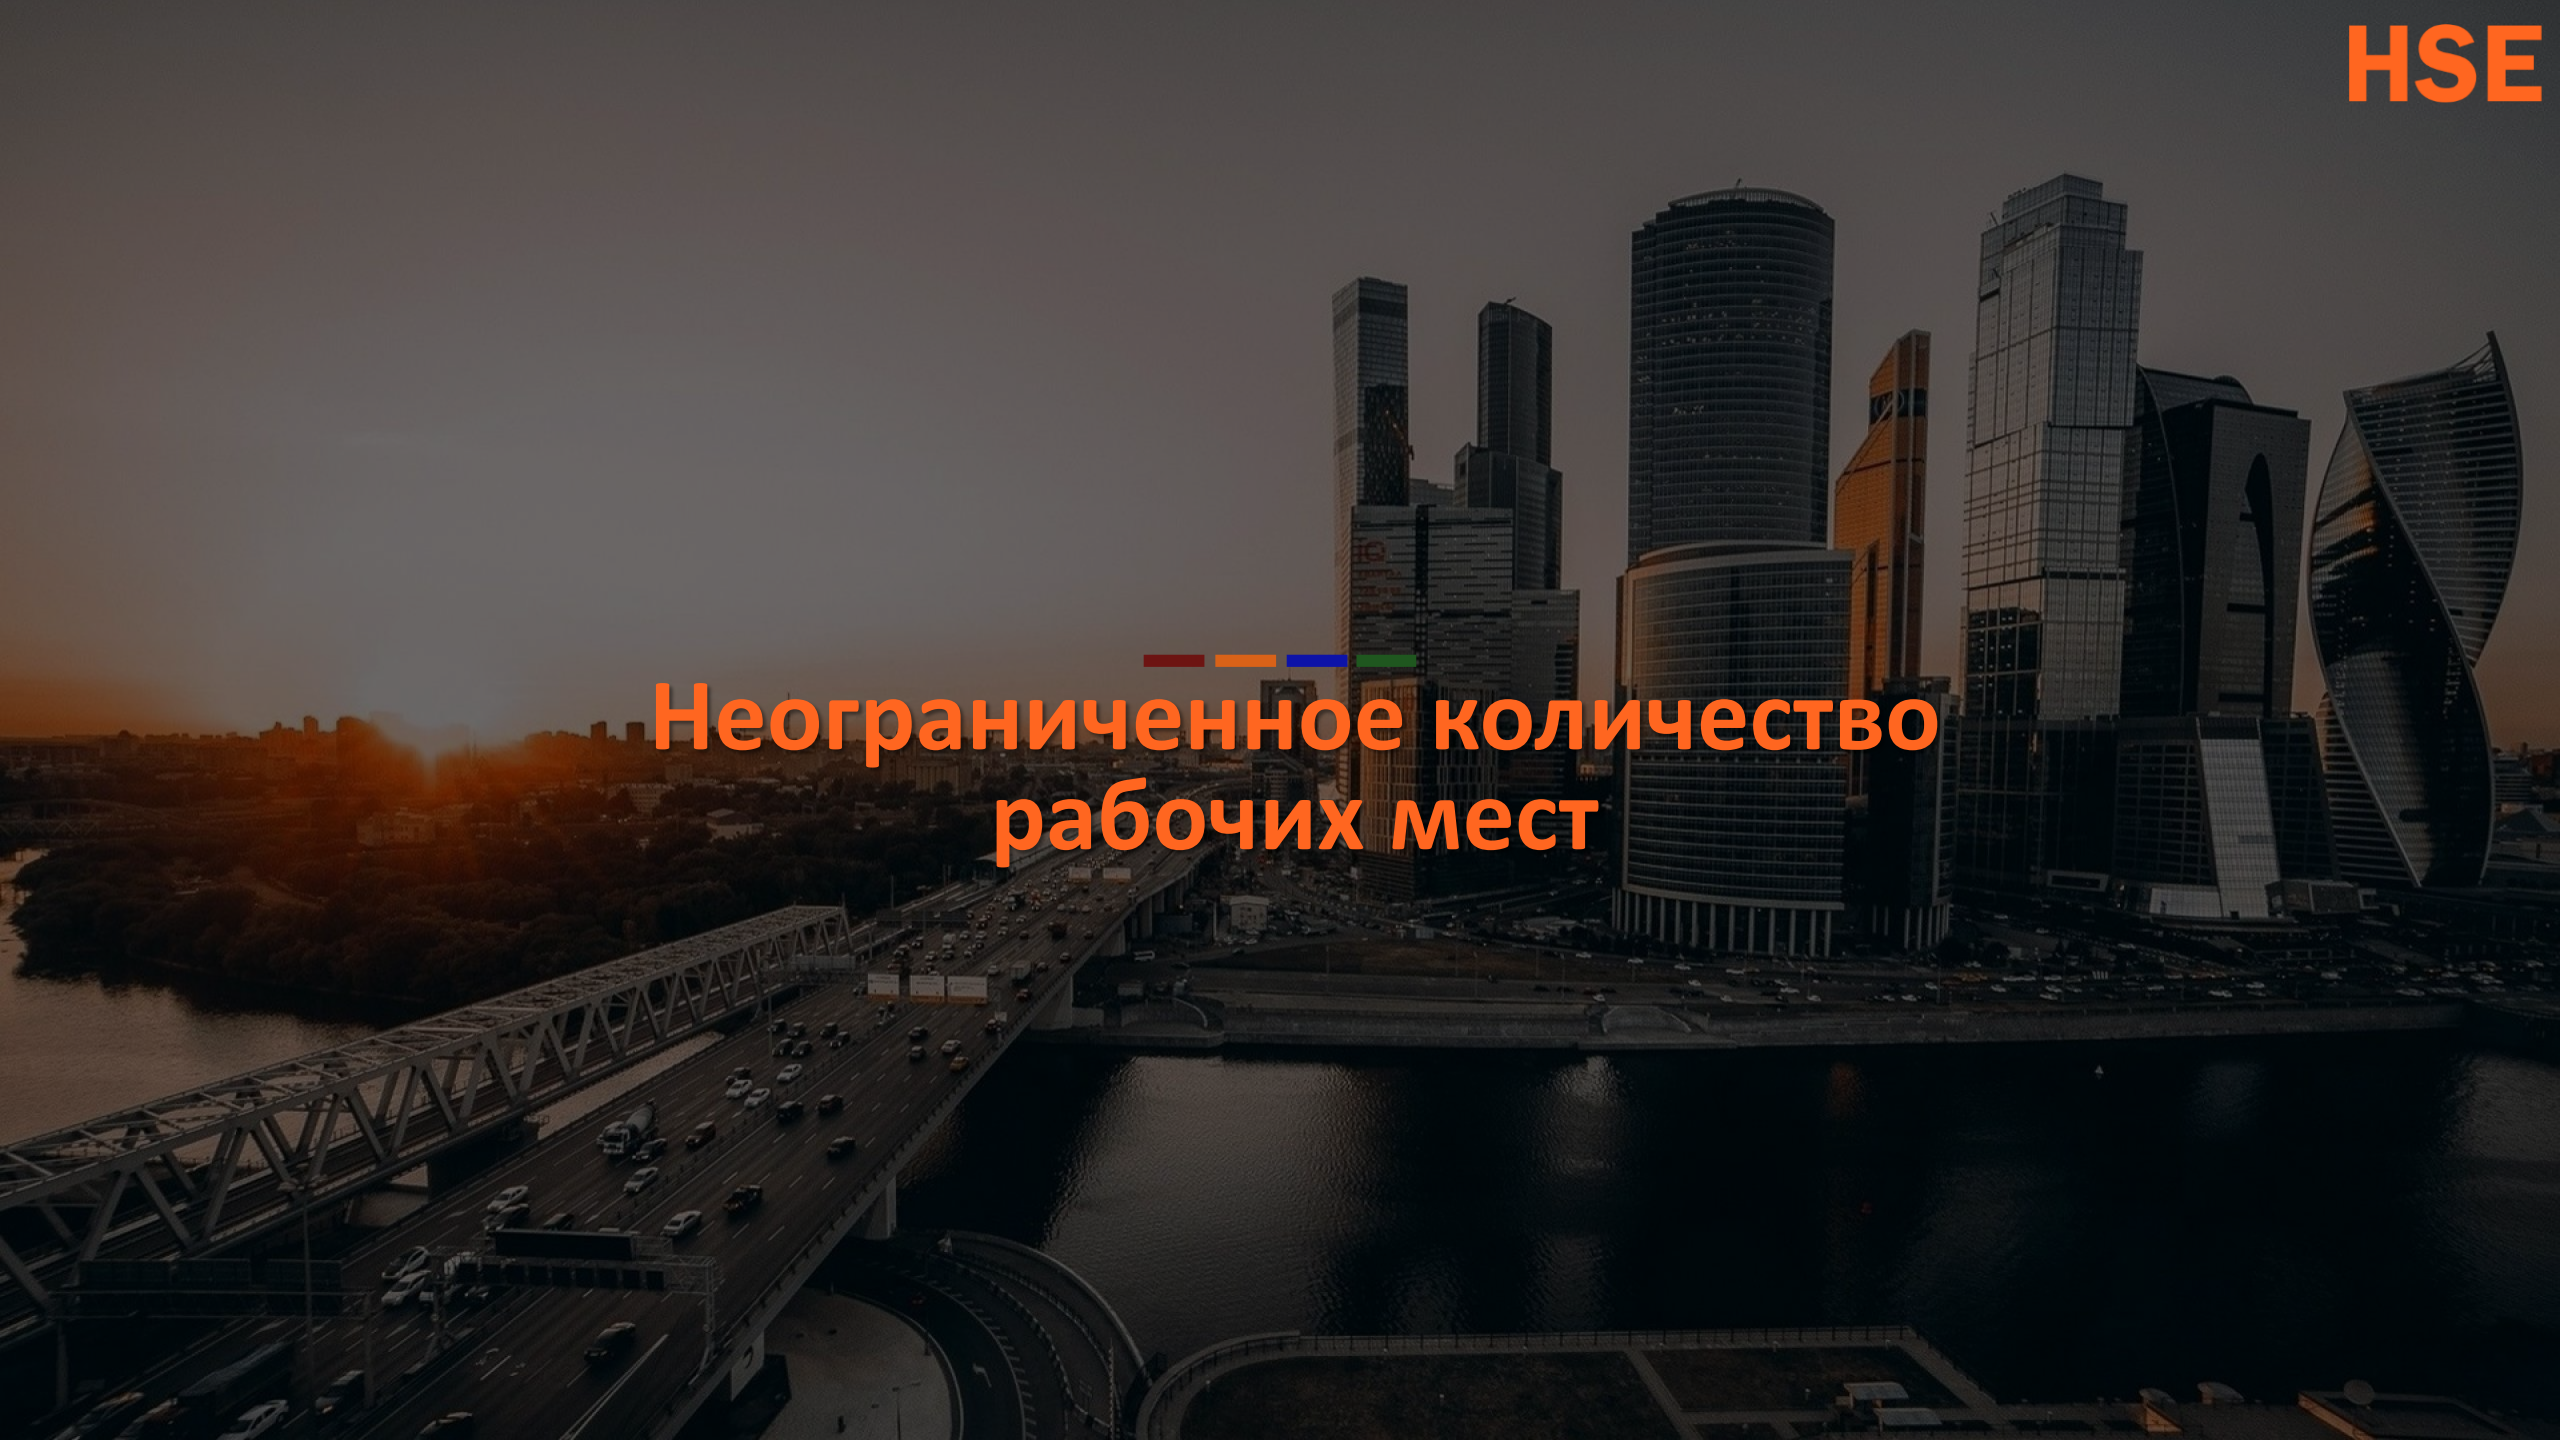An aerial photograph of a city skyline at sunset. In the foreground, a large bridge with multiple lanes of traffic spans a river. The background features several tall, modern skyscrapers with glass facades. The sky is a mix of orange and grey, and the water reflects the city lights and the sky. The text "Неограниченное количество рабочих мест" is overlaid in the center in a bold, orange font. Above the text is a small horizontal bar with four colored segments: red, orange, blue, and green.

Неограниченное количество
рабочих мест



Основная цель внедрения НД:

Сокращение времени формирования согласования и утверждения наряда-допуска

2 ч* → 35 мин.

Результаты внедрения нд

* Расчетное время 2 часа определено на основе проведенного анализа в ранее реализованных проектах

ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС

На бумажном носителе.

Время формирования НД, до момента выполнения работ – 2 ч.

Средняя часовая ставка сотрудника – 360 руб.

Среднее количество создаваемых НД в год – 60 000 шт.

Затраты в год – 43 200 000 руб.

В Системе.

Среднее время формирование НД, до момента выполнения работ – 30 мин.

Средняя часовая ставка сотрудника – 360 руб.

Среднее количество создаваемых НД в год - 60 000 шт.

Затраты в год – 10 800 000 руб.

Экономия в год – 32 400 000 руб.

Финансовые результаты внедрения НД:

Сокращение ежегодных финансовых затрат на формирование, утверждение и согласование наряда-допуска

43 200 т.р. → 10 800 т.р.

Финансовые результаты

Оперативное сообщение о НС(тяжелый)

Статус ☒ Утверждено

Основная информация

Дата/время НС *

Организация ? *

Подразделение ?

?

☐ В том числе расформированные

Классификация

Категория ?

☐ Крупное ☒ Значительное ☐ Потенциально опасноеМесто ?
происшествия

Выполняемая работа

Краткое описание
обстоятельств

Вероятные причины ? *

Устанавливаются

Пострадавшие

1

☒ Выбрать из БД

ФИО *

Дата рождения

Должность

Заполнение и рассылка
оперативных сообщений
прямо в интерфейсе
системы

Учет происшествий

- Near miss
- Мироктравмы
- Несчастные случаи
- Проф.заболевания
- Массовое инфекционные
- заболевания

- ДТП
- Остановки
- Инциденты
- Аварии
- Пожары
- Загорания
- Утраты ВМ
- Нефтеразливы

Расширенный, настраиваемый классификатор

Происшествие

☒ Официальное расследование ☒ Внутреннее расследование

Основное

Место

Пострадавшие

Оперативное сообщение

Силы и средства

Официальное расследование

Док ОР

Нарушители

Внутреннее расследование

Док ВР

Классификация

Мероприятия

Уроки

Последствия

ИССА

Дата происшествия *

Номер

№

Организации - участники происшествия

1

*

A

+

-

2

*

A

+

-

☐ Участники происшествия не относятся к УП, ДЗО или ПО

Финальная классификация происшествия

Категория

Крупное

Значительное

Потенциально опасное

Тип

☐ Авария на ОПО

☒ Внеплановая остановка

☒ Загорание

☒ Инцидент на ОПО

☐ Массовое инфекционное заболевание

☐ Микротравма

☐ Нефтеразлив

☒ НС

☐ Пожар

☐ Происшествие (иное)

☐ Происшествие на внутрирудничном ТС

☒ Профзаболевание

☐ Случай утраты ВМ

☒ Транспортное

Вид профессионального заболевания

☐ острое

☒ хроническое

Вид транспортного происшествия

☒ Происшествия на ж/д транспорте

☐ ДТП

Классификация НС

Групповой

☐ Не связан с производством

Загорание

Да

Нет

 подлежит учёту

Создать

Применить

Отмена

[Alt+Shift+D]

[⌘+D]

[⌘+S]

[Alt+W / ESC]

Происшествие

☒ Официальное расследование ☒ Внутреннее расследование

Основное

Место

Пострадавшие

Оперативное сообщение

Силы и средства

Официальное расследование

Док ОР

Нарушители

Внутреннее расследование

Док ВР

Классификация

Мероприятия

Уроки

Последствия

ИССА

При появлении надписи «Нет данных для выбора» необходимо внести информацию в Классификатор.

Признак (объект)

☐ ХОПО

☐ Подъемные сооружения

☐ Котлы и сосуды

☒ Транспортирование опасных веществ

☐ Энергетика

☐ Горная деятельность

☐ Газовое хозяйство

Характер

☒ Возгорание или высвобождение опасного вещества из транспортного средства

☐ Сход, столкновение, опрокидывание, падение транспортного средства

Классификация по виду пожарной защиты

☒ производственные здания и складские помещения

☐ административно-общественные здания

☐ строящиеся объекты

☐ сооружения, установки

☐ открытые склады, территория

☐ транспортные средства

☒ железнодорожный подвижной состав

☐ горные выработки

☐ временные здания и постройки (бытовка, вагончик, будка и др.)

☐ помещения управления процессами, бытовые, вспомогательные, помещения производственных зданий (ЦПУ, раздевалки, и пр.)

☒ сооружения железнодорожного, рельсового транспорта

☒ гараж, депо, ангар

☐ объекты электроники, серверные, кроссовые, вычислительные центры

Вид НС / травмы

предметов, деталией, машин

☒ попадание инородного тела

☐ физические перегрузки, перенапряжения

☐ воздействие электрического тока

☐ воздействие ионизирующих, неионизирующих излучений

☐ воздействие экстремальных температур и других природных факторов

☒ воздействие дыма, огня и пламени

Нет данных для выбора

Классификация по видам работ

☐ работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, машин, механизмов, ЗИС

☐ выполнение технологических операций

☒ передвижение

☒ эксплуатация, ремонт, обслуживание транспортных средств

☐ ликвидация последствий аварий, ЧС,

☐ спуск, подъем с/на ТС

☐ передвижение по сооружениям (лестницам, эстакадам и т.п.)

☐ по промплощадке

☒ ж/д транспорт (наземный)

☐ колесные, самоходные ТС (наземные)

☐ колесные, самоходные ТС (внутрирудничные)

Происшествие

⚙️ ? Помощь ✕

☒ Официальное расследование ☒ Внутреннее расследование

Основное

Место

Пострадавшие

Оперативное сообщение

Силы и средства

Официальное расследование

Док ОП

Нарушители

Внутреннее расследование

Док ВР

Классификация

Мероприятия

Уроки

Последствия

ИССА

Алгоритм оценки событий производственной безопасности ИССА

Имеет ли место событие с непосредственным участием химического вещества или процесса?

☐ нет ☒ да

Внештатная ситуация на производстве, при распространении или хранении, на коммуникациях или опытных установках на территории предприятия?

☐ нет ☒ да

Выброс материалов, пожар, взрыв (в том числе направленный внутрь) на химическом производстве?

☐ нет ☒ да

Объем выбросов в час

2

×

Регистрируемая травма или госпитализация на или за пределами территории предприятия?

☐ нет ☒ да

Безопасность и здоровье человека *

Травмы, требующие лечения (кроме первой медицинской помощи) (персонал, подрядчики и субподрядчики)

Ущерб в размере >= 2 500 долларов США (прямые расходы компании)?

☐ нет ☒ да

Прямые затраты как следствие ущерба, нанесенного пожаром или взрывом

2500

долларов США

Команда занять ближайшее укрытие или эвакуация? Или команда занять ближайшее укрытие за пределами территории предприятия в целях предосторожности или эвакуация?

☒ нет ☐ да

Последствия для окружающей среды?

☐ нет ☒ да

Расходы на устранение последствий для окружающей среды (в срочном порядке):

1000

долларов США

Ущерб фауне

Существенный ущерб или гибель водной или неводной фауны (средний масштаб)

Соблюдены ли пороговые значения с выбросом веществ?

☐ нет ☒ да

Степень ?
серьезности

30

Категория

Группа 2

Событие подлежит учету как событие производственной безопасности

Сохранить и дублировать запись

Создать

Применить

Отмена

[Alt+Shift+D]

[⌘+D]

[⌘+S]

[Alt+W / ESC]

Встроенные
алгоритмы помощи
в классификации
и расследовании

Подготовка пакета документов по расследованию происшествия.

Удобный и дружелюбный интерфейс подскажет, что необходимо сделать следующим шагом,

и проконтролирует сроки подготовки Документов.

ИСУОТ Персонал Охрана труда Управление								
Несчастные случаи								
Неочастные случаи Коэффициенты K_p , K_{gr} , L_{gr}								
Колонки Excel Печать списка Отчёты A A								
Дата, время	Смены	Часов	Место НС (Источник)	ОП	Пострадало чел.	Пострадавшие	Классификация	Отчёты и печатные формы
27.09.2018 00:00			ТЦ "Леруа Мерлен" Киров, Дирекция, Кабинет		1	Аврамович П. И.	Лёгкий	ДО РАССЛЕДОВАНИЯ Оперативное сообщение Сообщение о страховом случае Приказ о создании комиссии Извещение о групповом НС В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ Опрос пострадавших (10 проведено) Осмотр места ПО ИТОГАМ РАССЛЕДОВАНИЯ Акт Н-1 Отчет о внутреннем расследовании Акт о расследовании группового НС. Форма 4
11.09.2018 00:00					1	Аврамович П. И.	Лёгкий	ДО РАССЛЕДОВАНИЯ Оперативное сообщение Сообщение о страховом случае Приказ о создании комиссии Извещение о групповом НС В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ Опрос пострадавших (10 проведено) Осмотр места ПО ИТОГАМ РАССЛЕДОВАНИЯ Акт Н-1 Отчет о внутреннем расследовании Акт о расследовании группового НС. Форма 4

Форма Н-1

Статус ☒ Утверждено

Основная информация

Организация *

Подразделение *

☒ В том числе расформированные

Место происшествия Кабинет

Категория ☐ Крупное ☒ Значительное ☐ Потенциально опасное

Предварительное описание * lklk

Немедленные действия по ликвидации аварийной ситуации, реагирование на происшествие

1 Наименование

Пострадавшие

1 ☒ Выбрать из БД

ФИО * A

Должность Контролер управления

Предварительный диагноз Ddd

Хронологические сведения о происшествии

1 Дата-время 21.03.2019 17:28

Событие

Коренные причины

Учет происшествий

Формирование печатных форм по происшествию

Отчёты

Выберите отчёт, который хотите сгенерировать. Для некоторых отчётов потребуется указать дополнительные параметры. В этом случае откроется дополнительное окно.

До расследования

Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая (Ф) (Приложение № 11)

Сообщение о страховом случае (Ф) (Приложение № 4)

Запрос в медучреждение. Форма №315/У (Ф) (Не из приложения)

Запрос в медучреждение. Форма №316/У (Ф) (Не из приложения)

Извещение о групповом НС (тяжелом НС, НС со смертельным исходом) (Ф) (Приложение № 5)

Оперативное сообщение (информация) о НС (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) (Приложение № 14)

Оперативное сообщение о происшествии на производстве (Ф) (Приложение № 13)

После выхода работника с больничного

Сообщение о последствиях несчастного случая и принятых мерах (Ф) (Форма 8 (Приложение № 8))

После расследования

Акт о несчастном случае на производстве ((Ф) Форма Н-1 (Приложение № 6))

Приказ по результатам расследования несчастного случая (Ф) (Приложение № 12)

Информация о ходе расследования (АПО № 3 (Аварии, инциденты, происшествия))

Акт о расследовании несчастного случая (Ф)(Форма 4 (Приложение № 7))

Отчет о внутреннем расследовании происшествия

Расследование

Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного лица) (Форма 6 (Приложение № 10))

Протокол осмотра места несчастного случая (Форма 6 (Приложение № 10))

Статистика

Распределение несчастных случаев (Аналитический)

Анализ травматизма

Статистика несчастных случаев по месяцам за год

Протокол опроса

Опрашиваемый: Иванов Николай Иванович

Статус: Утверждено

Основное

Дата/время НС: 08.08.2018 00:00

Организация:

Расследование: официальное

Место опроса: Подвал

Дата опроса: 27.08.2018

Опрос начат в: 1 час. 1 мин.

Опрос окончен в: 2 час. 2 мин.

Проводивший опрос: Максимов Ю. А.

Пострадавший

Новый пострадавший

Пострадавший: Иванов Николай Иванович

Должность: Оставьте пустым, чтобы проставить автоматически

Информация об опрашиваемом

Опрашиваемый: Пострадавший

Персональные данные опрашиваемого

Опрашиваемый: -

Фамилия: Иванов


Имя: Николай

Отчество: Иванович

Дата рождения: 25.02.1986

Место рождения: Москва

Место жительства: Москва



Отчёт

Выделить всё содержимое Экспорт в PDF Печать

Черновик

ПРОТОКОЛ
опроса пострадавшего при несчастном случае
(очевидца несчастного случая, должностного лица)

Подвал 27 августа 2018 г.
(место составления протокола)

Опрос начат в 13 час. 01 мин.
Опрос окончен в 14 час. 01 мин.

Мною, комиссии по расследованию несчастного случая, образованной приказом от (фамилия, инициалы работодателя – физического лица либо наименование организации) ООО «Тестовая компания» (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии /члена комиссии/, проводившего опрос) в помещении Подвал произведен опрос (указать место проведения опроса)

1) фамилия, имя, отчество Иванов Николай Иванович

2) дата рождения 25 февраля 1986

3) место рождения Москва

4) место жительства и (или) регистрации Москва телефон +7 911 123 45 67

5) гражданство РФ

6) образование высшее

7) семейное положение, состав семьи женат, 2 детей

8) место работы или учебы ООО «Тестовая компания»

9) профессия, должность мастер

10) иные данные о личности опрашиваемого

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе (процессуальное положение, фамилия, инициалы лиц, участвовавших в опросе; другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств

(фактически именовано, кем именовано)

Автоматическое заполнение отчета по введенной информации в Систему, с возможностью редактирования данных

Встроенная Business Intelligence система для построения графиков и получение аналитических данных


- По месяцам / годам
 - По дням недели
 - По видам
 - По филиалам
 - По структурным подразделениям
 - По подрядным организациям
 - По причинам
 - По классификаторам
 - ...и пр.
- LTIFR, Кт, Кч
 - Кол-во пострадавших
 - Кол-во лёгких / тяжёлых / групповых / смертельных случаев
 - Кол-во происшествий
 - Затраты на ликвидацию

Дополнительные ВОЗМОЖНОСТИ

1. Связь с модулем **Управление рисками** для пересмотра вероятности и уровня риска.
2. Возможность разделения внутреннего расследования и официального
3. Фиксация результатов внутреннего расследования
 1. Дерево коренных причин
 2. Пять почему
4. Аналитические инструменты

Скоро:

5. Встроенные инструменты методологии TapRoot ([TapRoot Root Cause Analysis Method](#))
6. Фиксация происшествий с мобильных устройств

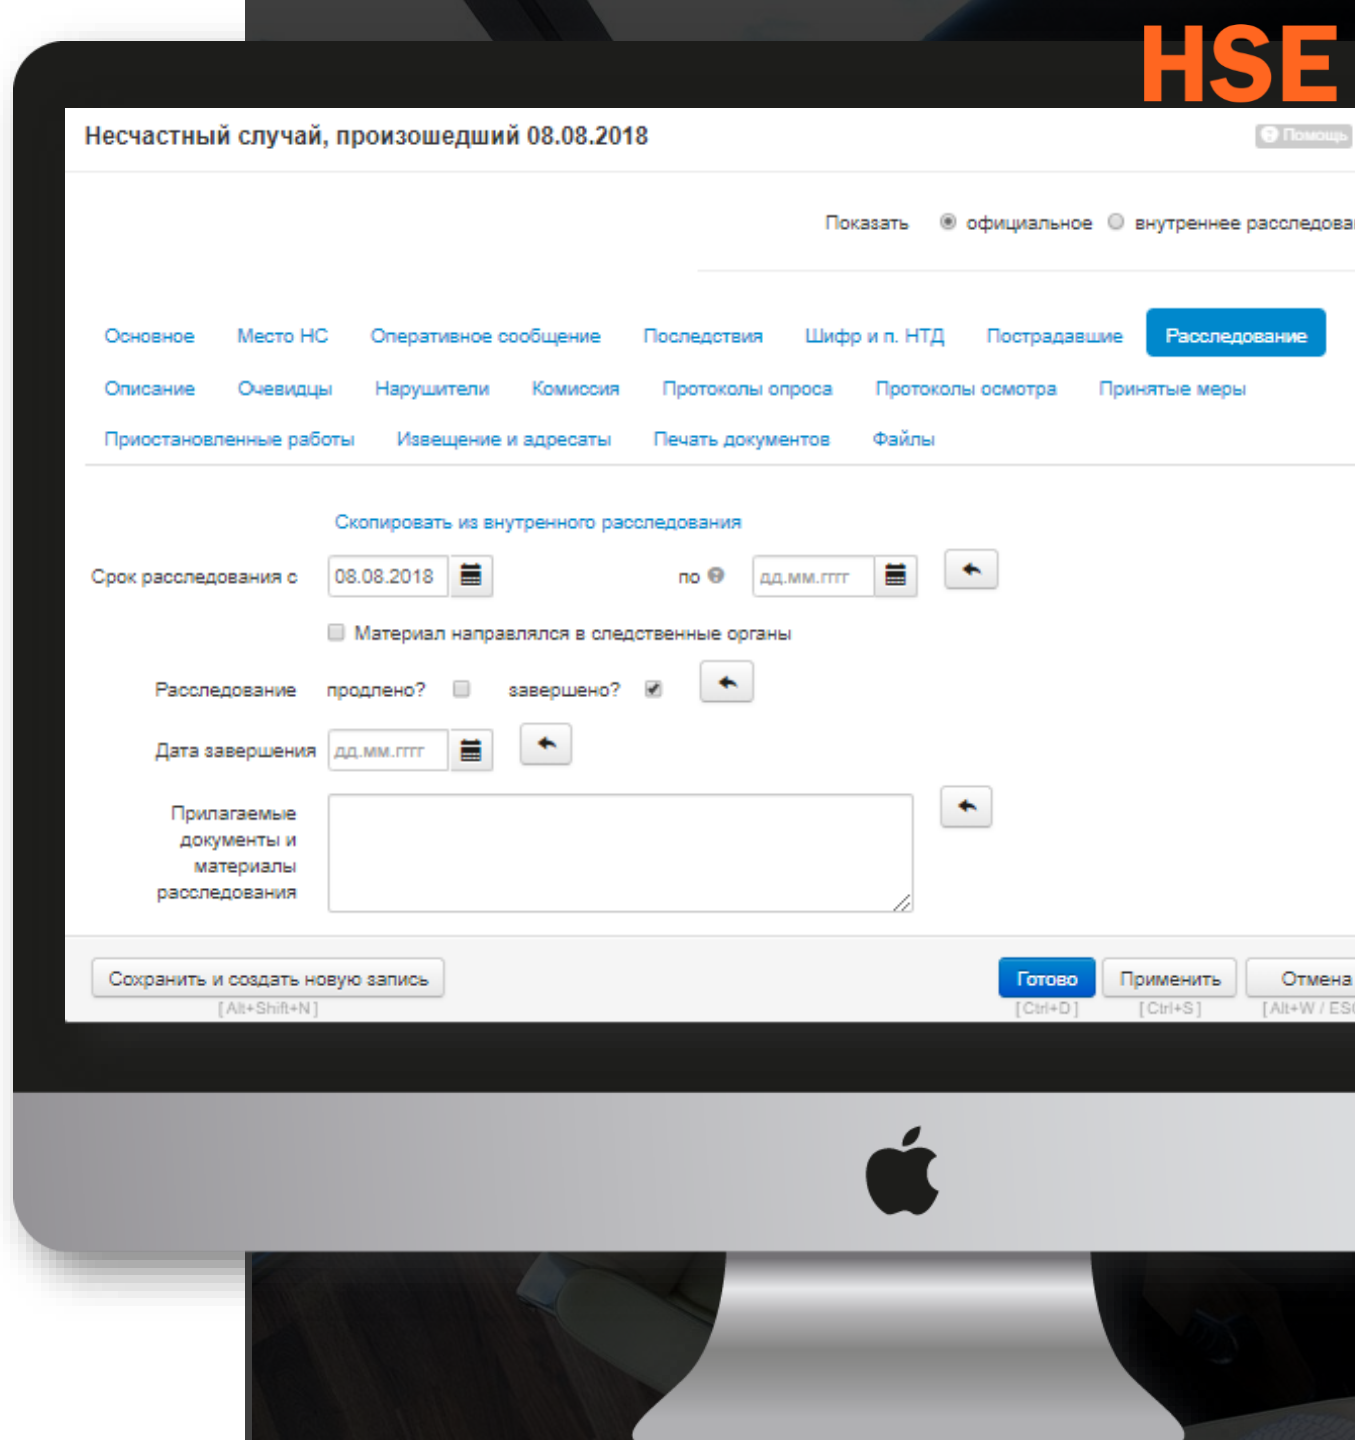

Контроль за выполнением назначенных мероприятий по происшествиям

HSE

Разные мероприятия/задачи

Все планы Планы ПБ Планы ОТ Планы ВГСЧ Планы ГО и ЧС Планы ООС

Колонии Excel Печать списка A A Поиск

Выг	Пр.	Мероприятие	Срок, ответственный
		5 Исключить возможность использования печного отопления административно-бытовых, производственных помещений, в том числе временных (вагон-бытовок) на территориях структурных подразделений. Источник: Загорание	постоянно Выполнено
		Запретить подрядным организациям осуществлять перевозки персонала, материалов и оборудования по подземным горным выработкам на служебных автомобилях без предоставленных экспертиз промышленной безопасности на служебные автомобили, а также без наличия сертификата на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза Источник: ДТП на	постоянно Выполнено
		6. Предоставить в ТУ данные на финансовые затраты по расчистке просыпи руды. Источник: Неконтролируемый выпуск	постоянно Транспортное управление - Заместитель начальника рудника по производству Выполнено
		Организовать проведение полного комплексного обследования (диагностики) трасс пульповодов. Источник: Порыв магистрального пульповода, произош	31.12.2019 В работе
		Организовать проведение полного комплексного обследования (диагностики) трасс пульповодов. Источник:	31.12.2019 В работе
		Оборудовать видеокameraми кабины электровозов. Источник: Повреждение камер фотоаппарата электровоза	31.12.2019 Назначено
		Оборудовать видеокameraми кабины электровозов	31.12.2019

Показано с 1 по 100. Всего: 891. Показывать 100 на одной странице

Календарь Скрыть

Фев 2018

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	3

Янв / 31 Закрыть, Справка

Истек срок установления 10 нарушений

Мероприятия и задачи Скрыть

Мои задачи

Устранить нарушение: «Путь движения к эвакуационному выходу (корп.5.17) загроможден горючими материалами (деревянными поддонами). Фото 1.»	16.03.2019
Устранить нарушение: «Не обновлены информационные таблички хранилищ серной кислоты (к. 1.56, поз. E1-2, рег. № 666 и поз. E1-3, рег. № 667) – указаны даты проведения следующего НО – 08.2018 г. и 07.2018 г. Фото 1-2.»	20.03.2019
Устранить нарушение: «Деформирована часть элемента металлической обшивки аппарата (корп.12.12, поз.А-5). Существует риск травмирования персонала. Фото 1.»	22.03.2019
Устранить нарушение: «Потеря герметичности контактного аппарата КИД корп.1.46 СК-600/3 (газоуделение SO3). Фото 3»	22.03.2019
Провести анализ технического состояния трубопровода жидкой серы и привести его в соответствие с действующими правилами	постоянно
мероприятия по устранению замечаний разработаны и направлены Актом в адрес СП	постоянно
Обеспечить допуск персонала подрядных организаций для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС только при наличии разработанных и утвержденных ППР и ТК в соответствии с установленным в Обществе порядком.	постоянно
Провести чистку оборудования	14.12.2018
Демонтировать материалы на путях эвакуации с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РГ2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах. Основание: пункт 4.3.2 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	30.11.2019
Демонтировать материалы на путях эвакуации с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РГ2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах. Основание: пункт 4.3.2 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	30.11.2019

На основании введенных в Систему данных о «Проверках», «Нарушениях» и «Мероприятиях», соответствующие данные попадают в Блок «Нарушения» системы BREALIT. Что позволяет комплексно анализировать проблемы на предприятии: часто нарушаемые пункты НТД, частота и повторяемость Нарушений, контроль по ответственным лицам, подразделениям и цехам

Выявленные нарушения

Нарушения | Контроль по НТД у СП | Контроль по НТД у ПО | Контроль по СП | Контроль нарушений по ответственным | ПБ | ОТ | ПомБ

Колонки: Excel | Печать списка | **Отчеты** | Импорт из Excel

Подразделение/Контрагент	Устр. о	Дата выявления	№ о	Подразделение/объект	Нарушение	Срок	Вид	Мероприят.
Рудник А, Участок №5 (подземные работы)	13.02.2019	3	Рудник А, Участок №5 (подземные работы)	опт. +234 м. 36 БДО. ПДМ борт № 171 не ежедневно производит контроль технического состояния машин. Больше	Источник: Не указан	Дата устранили: 14.03.2019	Перенесено: Не указан	
АО "ТЕСТ"	21.12.2018	АО "ТЕСТ"	123	Источник: [Проверка 1 ступени 21.12.2018]	Дата устранили: 14.03.2019	Перенесено: Не указан		
АО "ТЕСТ"	21.12.2018	АО "ТЕСТ"	нарушения	Источник: [Проверка 1 ступени 21.12.2018]	Дата устранили: 04.05.2019	Перенесено: Не указан		
АО "Тест Со-Дмитров" г. Владимир	31.07.2018	АО "Тест Со-Дмитров" г. Владимир	ремонт	Источник: [Проверка 1 ступени 31.07.2018]	Дата устранили: 31.07.2018	Перенесено: Не указан		
Транспортное управление	28.07.2018	Транспортное управление	Опелухители на стрелочных постах № 1,2 - отсутствуют паспорта.	Источник: Не указан	Дата устранили: 06.07.2018	Перенесено: Не указан		
Рудник А, Участок №7 (подземные работы)	10.07.2018	Рудник А, Участок №7 (подземные работы)	Опт. +133м. бл. 15/18 ВМ - 12 на 215 МБО для привертывания проходческой выработки 21 ВПШ диффузор. Больше	Источник: Не указан	Дата устранили: —	Перенесено: Не указан		
Рудник А, Участок №7 (подземные работы)	10.07.2018	Рудник А, Участок №7 (подземные работы)	Опт. +108м. бл. 9/12 11 ОШ Вентиляционный рукав обрван, находится на почве	Источник: Не указан	Дата устранили: —	Перенесено: Не указан		

Показано с 1 по 50. Всего: 11,164

Показывать 50 на одной странице

Колонки: Excel | Печать списка | **Отчеты** | Импорт из Excel

Номер	Наименование контролирующего органа	Предмет проверки	Статус проверки	Проведение проверки		Предписание		Тип проверки	ОПО	Нарушения	Акт №	Срок исполнения
				Начало	Завершение	№	Дата					
✓/ Владимирский филиал АО "ТЕСТ"	Ростехнадзор	Проверка соблюдения требований промышленной безопасности и соблюдения федеральных норм и правил при эксплуатации опасного производственного объекта А-рудника.	Проведена	02.07.2018	06.07.2018	50-33-пн-2144/ПР	06.07.2018					
✓/ Владимирский филиал АО "ТЕСТ"	Ростехнадзор	Проверка соблюдения требований промышленной безопасности и соблюдения федеральных норм и правил при эксплуатации опасного производственного объекта С-рудника.	Проведена	02.07.2018	04.07.2018	50-34-пн-4275/А	04.07.2018					
✓/ Владимирский филиал АО "ТЕСТ"	Ростехнадзор	Проверка соблюдения требований промышленной безопасности и соблюдения федеральных норм и правил при эксплуатации опасного производственного объекта С-рудника.	Проведена	25.06.2018	29.06.2018	50-34-пн-2069/ПР	29.06.2018			8		
✓/ Владимирский филиал АО "ТЕСТ"	Ростехнадзор	Проверка соблюдения требований промышленной безопасности и соблюдения федеральных норм и правил при эксплуатации опасного производственного объекта А-рудника.	Проведена	25.07.2018	29.07.2018	50-34-пн-2070/ПР	29.06.2018			6		
✓/ Владимирский филиал АО "ТЕСТ"	Ростехнадзор	Проверка соблюдения требований промышленной безопасности и соблюдения федеральных норм и правил при эксплуатации опасного производственного объекта С-рудника.	Проведена	18.06.2018	22.06.2018	50-34-пн-1933/ПР	22.06.2018			8		

Показывать 50 на одной странице

Проверки

При оформлении и регистрации проверки происходит электронное согласование в установленном порядке

Формирование отчетных документов, аналитических сводок и графиков

Проверка

Согласование

Статус

Согласование

[Вернуть на доработку](#)

Инициатор *

Исполняющий *

Исполнитель (ы) *

Исполнитель (ИО) *

Исполняющий *

Нарушения

[Файлы](#)

[Обсуждение](#)

[Отчеты](#)

Инициация *

Исполнитель *

Сведения о результатах контрольно-профилактических



Скачать XLSX




Скачать XLS

Месяц	Направлено Актов			Выявлено нарушений			СП
	СП	ПО	Всего	СП	ПО	Всего	
январь	138	73	211	542	130	672	258
февраль	142	91	233	547	136	683	259
март	98	42	140	335	65	400	139
Всего 1 кв. 2019г.	378	206	584	1424	331	1755	656
апрель	0	0	0	0	0	0	0
май	0	0	0	0	0	0	0
июнь	0	0	0	0	0	0	0
Всего 2 кв. 2019г.	0	0	0	0	0	0	0
июль	0	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0	0
сентябрь	0	0	0	0	0	0	0
Всего 3 кв. 2019г.	0	0	0	0	0	0	0
октябрь	0	0	0	0	0	0	0
ноябрь	0	0	0	0	0	0	0
декабрь	0	0	0	0	0	0	0
Всего 4 кв. 2019г.	0	0	0	0	0	0	0
Всего 2019г.	378	206	584	1424	331	1755	656

Проверки и аудиты

Акт Проверки

При подготовке акта специалист заносит информацию о проверке, выявленных нарушениях и отправляет оформленный акт на согласование (при этом приходит оповещение на почту всем ответственным лицам). После утверждения Акта происходит рассылка по электронным адресам ответственных за устранение нарушений или направляется сопроводительное письмо в подрядную организацию

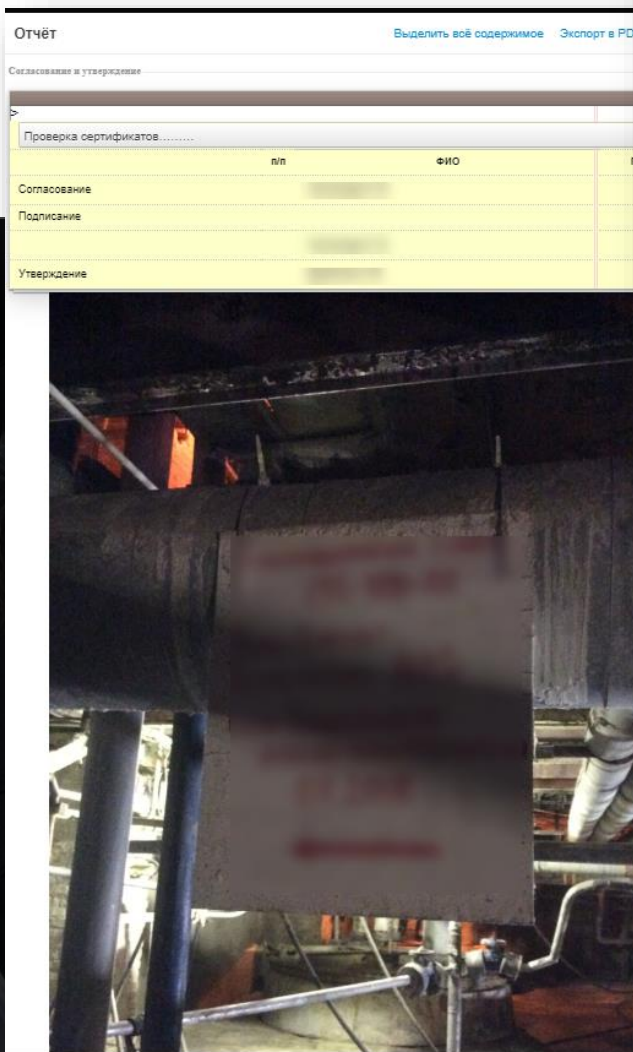

Отчёт

Выделить всё содержимое Экспорт

Согласование и утверждение

Проверка сертификатов.....

	п/п	ФИО	Подпись
Согласование			
Подписание			
Утверждение			

АКТ

10.01.2019 №

☐ По результатам проверки соблюдения законодательных и иных требований в области ПБ и ОТ в

Мною (нами): И.О. Фамилия, должность

В присутствии: И.О. Фамилия, должность

В период с 09:30 по 12:00 « 9 » января 2019г.

проведена оперативная проверка соблюдения требований ПБ и ОТ

в (на):

наименование СП (цеха, установки, участка, отделения, службы и т.п.)

При этом выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Содержание выявленных нарушений правил безопасности и других нормативных документов	Предлагаемый срок устранения нарушений	Должность, И.О. Фамилия ответственного за устранение
1	2	3	4
1		10.01.2019	
2		10.01.2019	
3		10.01.2019	
4		23.01.2019	
5		10.01.2019	
6		10.01.2019	

Система «Светофор»



Контроль по подразделениям

Производственные подразделения

Цех 1

8 4841 88 1341

Цех 2

62 410 483

Вспомогательное производство

Ремонтно-механический цех

11 5288 364 1731

Цех 17

1955 394 3926

Контроль организаций

Транспортный дивизион

Компания 1

9 138

Компания 2

АО «Транспорт»

ООО «ТЕСТ»

259 2

2 43

63 61

Контроль персонала

Скрыть

- Осьмаков М. Н.
- Лядов С. С.
- Акиншин Е. М.
- Бессарабов А. Р.
- Арчаков И. А.

7 5 14

5 6 4 7

6 3 6

5 7 6

5 2 5

Вводные ин

Инструкции

Контроль первичных и повторных

1 25 105 147

Контроль внеплановых инструктажей

39


Проверка знаний по ОТ

Рабочие

4 279 2 3

Руководители и специалисты

1 10

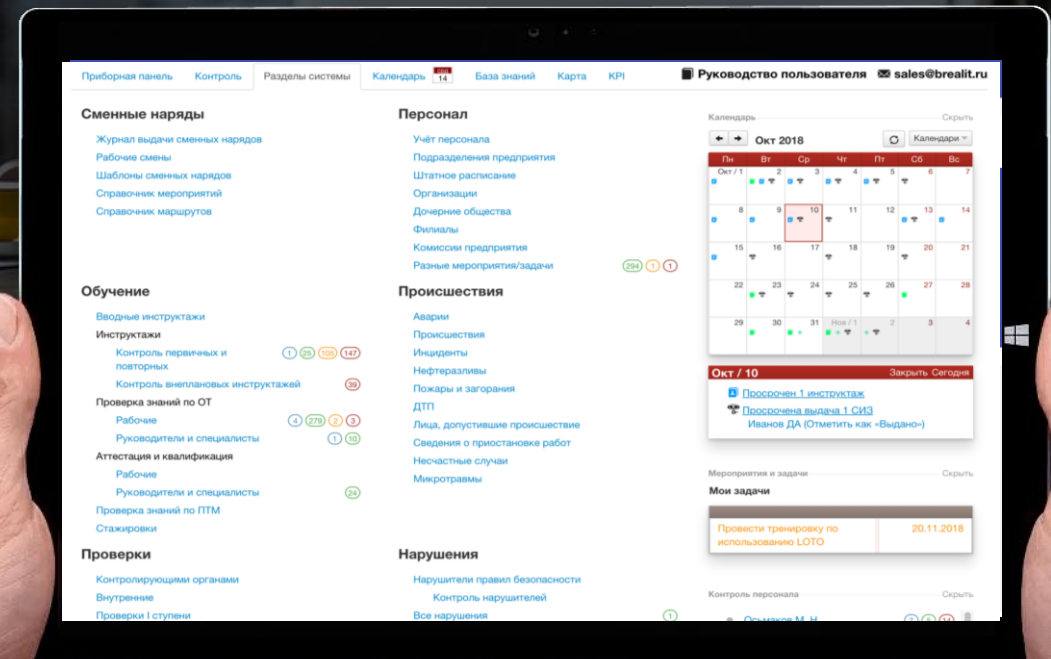


1 Новое событие

2 Срок подходит к концу

3 Срок еще не подошел


9 Срок истек

Контроль филиалов

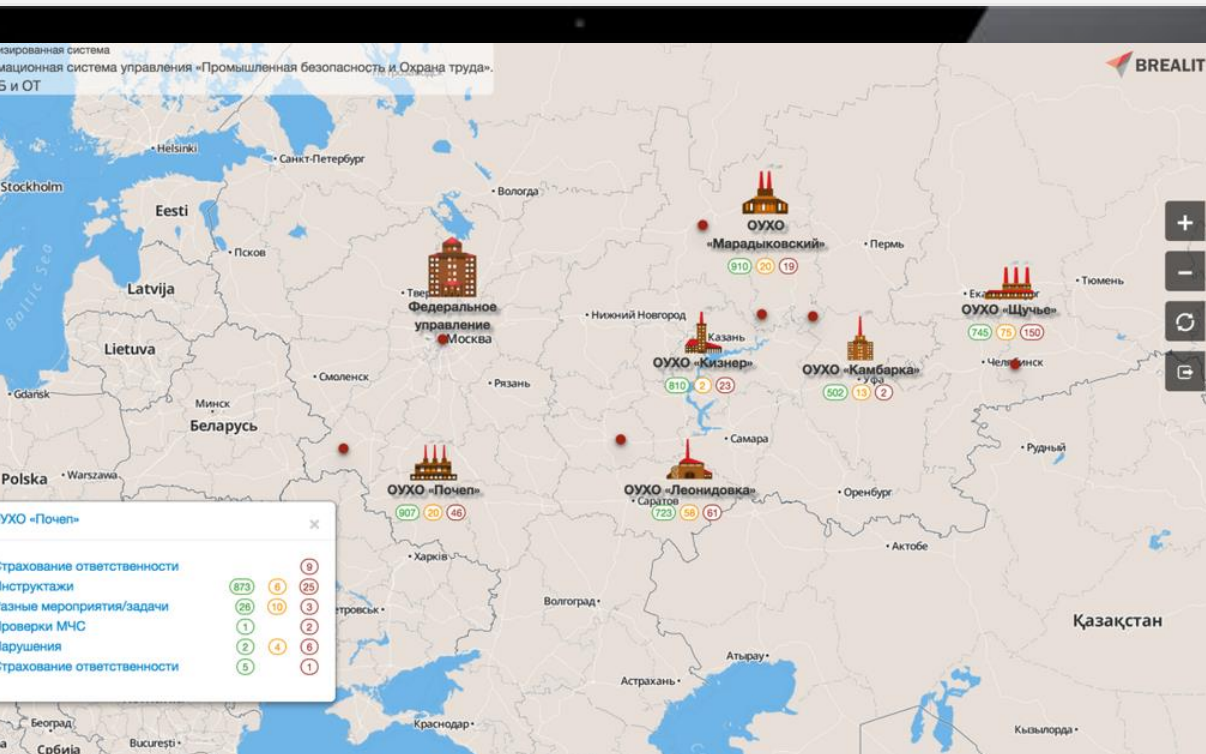

В масштабе страны и
мира

На схеме производственной
площадки

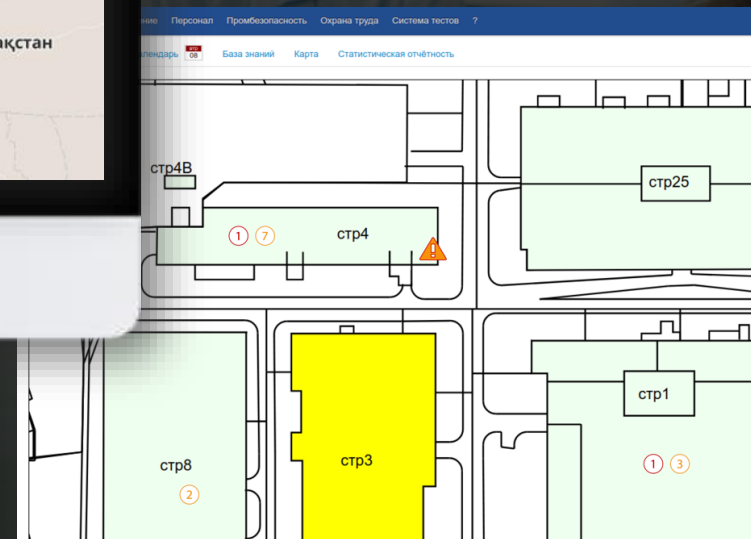

*Встроенная ГИС

Автоматический расчет потребности

HSE

Контроль сроков проведения первичных и повторных инструктажей

Вводные инструктажи | Первичные и повторные | Внеплановые | Целевые | Сводная таблица | Инструктаж не проходит | Программы инструктажей

Колонки: Excel Печать списка Отчёты

ФИО	Структурное подразделение	Должность	Причина / Программа инструктажа	Вид инстр.	Не позднее
Паншин Г. А.	Рудник В, Служба горных работ, Участок "Восточный", Бригада транспортировки	Машинист самоходной машины	Программа первичного (повторного) инструктажа машинистов самоходных машин В-рудника ТФ АО "ТЕСТ" (Служба горных работ, участок "Восточный", бригада транспортировки)	Повторный	01.10.2018
Бандурин В. Л.	Рудник В, Служба горных работ, Участок "Восточный", Бригада транспортировки	Машинист самоходной машины	Программа первичного (повторного) инструктажа машинистов самоходных машин В-рудника ТФ АО "ТЕСТ" (Служба горных работ, участок "Восточный", бригада транспортировки)	Повторный	27.09.2018
Мишукин И. С.	Рудник В, Служба горных работ, Участок "Восточный", Бригада погрузки	Машинист экскаватора	Программа первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте машинистов экскаватора В-рудника Владимирского филиала АО "ТЕСТ"	Повторный	13.12.2018
Недокукин С. Д.	Рудник В, Служба горных работ, Участок "Восточный", Бригада погрузки	Машинист экскаватора	Программа первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте машинистов экскаватора В-рудника Владимирского филиала АО "ТЕСТ"	Повторный	27.08.2018
Нагайцев Ф. А.	Рудник В, Служба горных работ, Участок "Восточный", Бригада транспортировки	Машинист самоходной машины	Программа первичного (повторного) инструктажа машинистов самоходных машин В-рудника ТФ АО "ТЕСТ" (Служба горных работ, участок "Восточный", бригада транспортировки)	Повторный	28.09.2018
Дерябин П. А.	Рудник В, Служба горных работ, Участок "Восточный", Бригада транспортировки	Машинист самоходной машины	Программа первичного (повторного) инструктажа машинистов самоходных машин В-рудника ТФ АО "ТЕСТ" (Служба горных работ, участок "Восточный", бригада транспортировки)	Повторный	09.09.2018

Показано с 1 по 50. Всего: 277. Показывать 50 на одной странице

*На основании матриц, с привязкой к рабочим местам

Руководители и специалисты / Обучение / Контроль срока

Рабочие | Руководители и специалисты | Матрица обучения

Обучение | Инструктажи

Протокол | Журнал | Контроль срока | Правила | Программы

Колонки: Excel Печать списка Отчёты

ФИО	Область обучения	Должность / подразделение	Программа	Код	Дата проведения
Тихомир Давыдов	Цех по производству аммиака № 1	промышленной безопасности	Программа: Атт... Большее	Б.1.8; Б.1.17	29.06.2018
Жунаев Никандр Денисович	Инструктор производственного обучения	Цех по производству аммиака № 1	Программа: Программа обучения по охране труда и проверки знаний охраны тр... Большее	Программа по ОТ (РЧС)	29.06.2018
Виноградов Алексей Тихонович	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Дирекция по технической политике, Управление развития химического производства, ОН... Большее	Программа: Основы промышленной безопасности	А.1	нет данных
Катанский Павел Николаевич	Диспетчер	Производственная служба, Диспетчерский отдел	Программа: Основы промышленной безопасности; Программа: Атт... Большее	А.1; Б.1.8; Б.1.17; Б.10.1; Б.10.2; Б.8.22; Б.8.23	24.02.2018
Руднев Руслан Русланович	Главный теплотехник	Отдел главного энергетика	Программа: Основы промышленной безопасности; Программа: Атт... Большее	А.1; Б.8.21; Б.8.22; Б.8.23	09.06.2015

Показано с 1 по 50. Всего: 3,096. Показывать 50 на одной

- ✓ Обучение
- ✓ СИЗ
- ✓ Инструктажи

Контроль сроков

Выданные СИЗ | Контроль сроков | Потребность | Нормы выдачи СИЗ | СИЗ | Категории СИЗ | Вводный контроль СИЗ | Исполнение СИЗ

Нормы обеспечения СИЗ

Колонки: Excel Печать списка

ФИО	Подразделение / Должность / профессия	Категория выдаваемого СИЗ	Размер	Кол-во	Выдать до
Абрамцев Олег Андреевич	Аппаратчик синтеза	Общ. защиты: Защита тела		1	02.06.2018
Абрамцев Олег Андреевич	Цех по производству аммиака № 3	Ботинки кожаные с защитным подскоком		1	02.06.2018
Абрамцев Олег Андреевич	Аппаратчик синтеза	Общ. защиты: Защита ног		1	15.06.2018
Абрамцев Олег Андреевич	Цех по производству аммиака № 3	Перчатки трикотажные с полимерным покрытием ANSELL Хайперон 27-602		1	02.06.2020
Абрамцев Олег Андреевич	Аппаратчик синтеза	Сарафаны кожаные утепленные с защитным подскоком		1	02.06.2020
Абрамцев Олег Андреевич	Цех по производству аммиака № 3	Общ. защиты: Защита ног		1	не выдавалось
Абрамцев Олег Андреевич	Аппаратчик синтеза	Очки открытые линза прозрачная. На коррекцию.		1	02.06.2020
Абрамцев Олег Андреевич	Цех по производству аммиака № 3	Общ. защиты: Защита глаз и лица		1	02.06.2020
Абрамцев Олег Андреевич	Аппаратчик синтеза	Сарафаны резиновые		1	02.06.2020
Абрамцев Олег Андреевич	Цех по производству аммиака № 3	Общ. защиты: Защита ног		1	02.06.2020
Абрамцев Олег Андреевич	Цех по производству аммиака № 3	Костюм для защиты от общ...		2	07.09.2018

Показано с 151 по 200. Всего: 66,721. Показывать 50 на одной странице

Контроль нарушений по НТД

Нарушения

Контроль по НТД у СП

Контроль по НТД у ПО

Контроль по СП

Контроль нарушений по ответственным

Нарушители

Мероприятия

Контроль нарушителей

ПБ

ОТ

ПожБ

🔍

Колонки -

🔄

📄 Excel

🖨 Печать списка

A

A

Поиск

Фильтры (3)

Сбросить все фильтры

Организация/Подразделение

Все организации -

Дата


с 01.01.2018

по 29.05.2018

НТД	№ пункта	Кол-во СП	Количество нарушений					Дата первого	Дата последнего
			За всё время	За выбранный период	За последний квартал	За последний месяц	За последнюю неделю		
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» N 116-ФЗ от 21 июля 1997 года;	Часть 2 ст. 3	1	126	126	126	1	13.03.2018	15.05.2018	
Федеральный закон «О пожарной безопасности» N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года;	ст.37	3	126	123	123	1	11.10.2017	15.05.2018	
--	--	5	120				25.04.2017	29.11.2017	
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых	37, 38	3	106				04.08.2017	24.11.2017	
И 007-007-2017	+	2	82						
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности	37, 38	3	80						

Показано с 1 по 50. Всего: 3,964.

Показывать 50 на одной странице

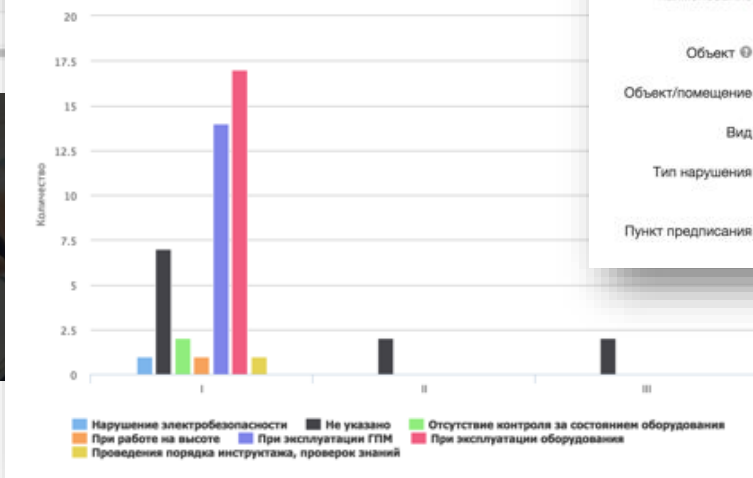

- ✓ Конструктор графиков
- ✓ Аналитические инструменты
- ✓ Контроль повторяемости нарушений и происшествий

Выявленное нарушение

Основное | Шифр и п. НТД | Устранение | Штраф | Отстранены от работы | Запрещено использование

Привлечены к ответственности | Мероприятия по устранению | Файлы | Дополнительно

Источник: Проверка IV ступени 20.05.2018—01.06.2018

Подразделение: ООО "Тестовая компания"

Область нарушения: ☐ ОТ ☐ ПБ ☒ Пожарная безопасность

Краткое наименование: Нарушена целостность защитного ограждения площадки обслуживания гребенки воздуха КИП (отм. 7.0м); частично прокорродирован бортовой элемент.

Объект: Корпус 615

Объект/помещение: Пример: объект 245

Вид: Охрана труда

Тип нарушения: Нарушения требований пожарной безопасности, связанные с неисправностью внутреннего, наружного противопожарного водопровода

Пункт предписания: 1 | Дата выявления: 29.05.2018



10 нарушений (1 неустранено) с этим типом во время последней проверки.
[Показать](#)

- ✓ По видам
- ✓ По ответственным
- ✓ По подрядным организациям
- ✓ По объектам работ
- ✓ По НТД

Расчет ключевых показателей

Сводная таблица показателей ПБиОТ

Сводная таблица		Справочник показателей		
Колонки ▾		Excel	Печать списка	Отчёты
№	Параметр	Единица измерения		
			Янв.	Фев.
1.1	Среднесписочная численность работников	чел.	1500	1700
1.2	Количество отработанных человеко-часов	чел/час	5121311	2000001
1.3	Количество происшествий всего, в том числе	ед.	4	6
	крупных	ед.	-	1
	значительных	ед.	3	-
	потенциально опасных	ед.	1	3
1.4	LTIFR (на 200 тыс. чел.час)		0.078	0.084
1.4.1.	LTIFR (на 1 млн. чел.час)		0.391	0.421
1.5	Число дней без несчастных случаев на	дн.	8	6

Показано с 1 по 310. Всего: 310.

Показывать Все

- ✓ Автоматическая отправка на почту при «срабатывании» контрольных условий показателей
- ✓ Показывает **объективную картину** в режиме реального времени

Показатель

Общие

Группа * Процессы, объекты, оборудование

Порядок сортировки * 74

Наименование показателя * Экономический ущерб от инцидентов 33 / 255

Ед. измерения тыс. руб.

Уникальное название показателя * p_incidents_expenses

☒ Автоматический подсчет?

Тип ☐ Показатель считается (за квартал/год) как среднее арифметическое за месяца
☒ Показатель аккумулируется от месяца к месяцу
☐ Показатель зависит от других показателей (LTIFR, Кт, Кч).

Тип показателя ☐ Целочисленный показатель
☒ Нецелочисленный показатель
☐ Скрыть?

Идентификатор выбранной записи: 61 | [Журнал изменения записи](#)

Сохранить и дублировать запись

Готово

Применить

Отмена

250+

показателей
рассчитываются
автоматически

На основе:

- ✓ введенной первичной информации;
 - ✓ поданных отчётов
- (в т.ч. Отчета по приказу РТН №25 от 23.01.2014г.)

*Могут быть настроены администратором

*Функции подготовки и сбора корпоративной отчётности для дальнейшего анализа

Сроки

7 месяцев

1. Поставка (дальнейшее обследование проводится на готовой системе!)
2. Обследование, сбор данных, детализация ТЗ
3. Интеграция со смежными информационными системами
4. Адаптация ПО BREALIT
5. Загрузка первичной информации
6. Обучение пользователей
7. Ввод в промышленную эксплуатацию



7 месяцев

Подход к проекту

1. Обследование проводится на готовой системе (повышает вовлеченность проектной группы Заказчика)
2. Совместное управление проектом в JIRA
3. Методология SCRUM, 3-недельные спринты (позволит оперативно корректировать систему)
4. Привлечение экспертов с предыдущего успешного проекта
5. Готовая методология управления проектом с предыдущих кейсов.
6. Написание методики приёмо-сдаточных испытаний в начале проекта, позволяет закрепить конечный объём и повысить качество продукта.

ИНТЕГРАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

В рамках проекта планируются следующие интеграции

- ✓ Кадровая система (SAP / 1C / БОСС-Кадровик / Галактика)
- ✓ EAM
- ✓ ActiveDirectory
- ✓ Лабораторная система (LIMS)
- ✓ СЭД (Directum, WSS Docs, ...)
- ✓ ГИС (например, MapGuide)
- ✓ СКУД
- ✓ ЭСМО


Дополнительные возможности

- ✓ BI/DW
- ✓ Олимпокс

ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ



Комплексное решение

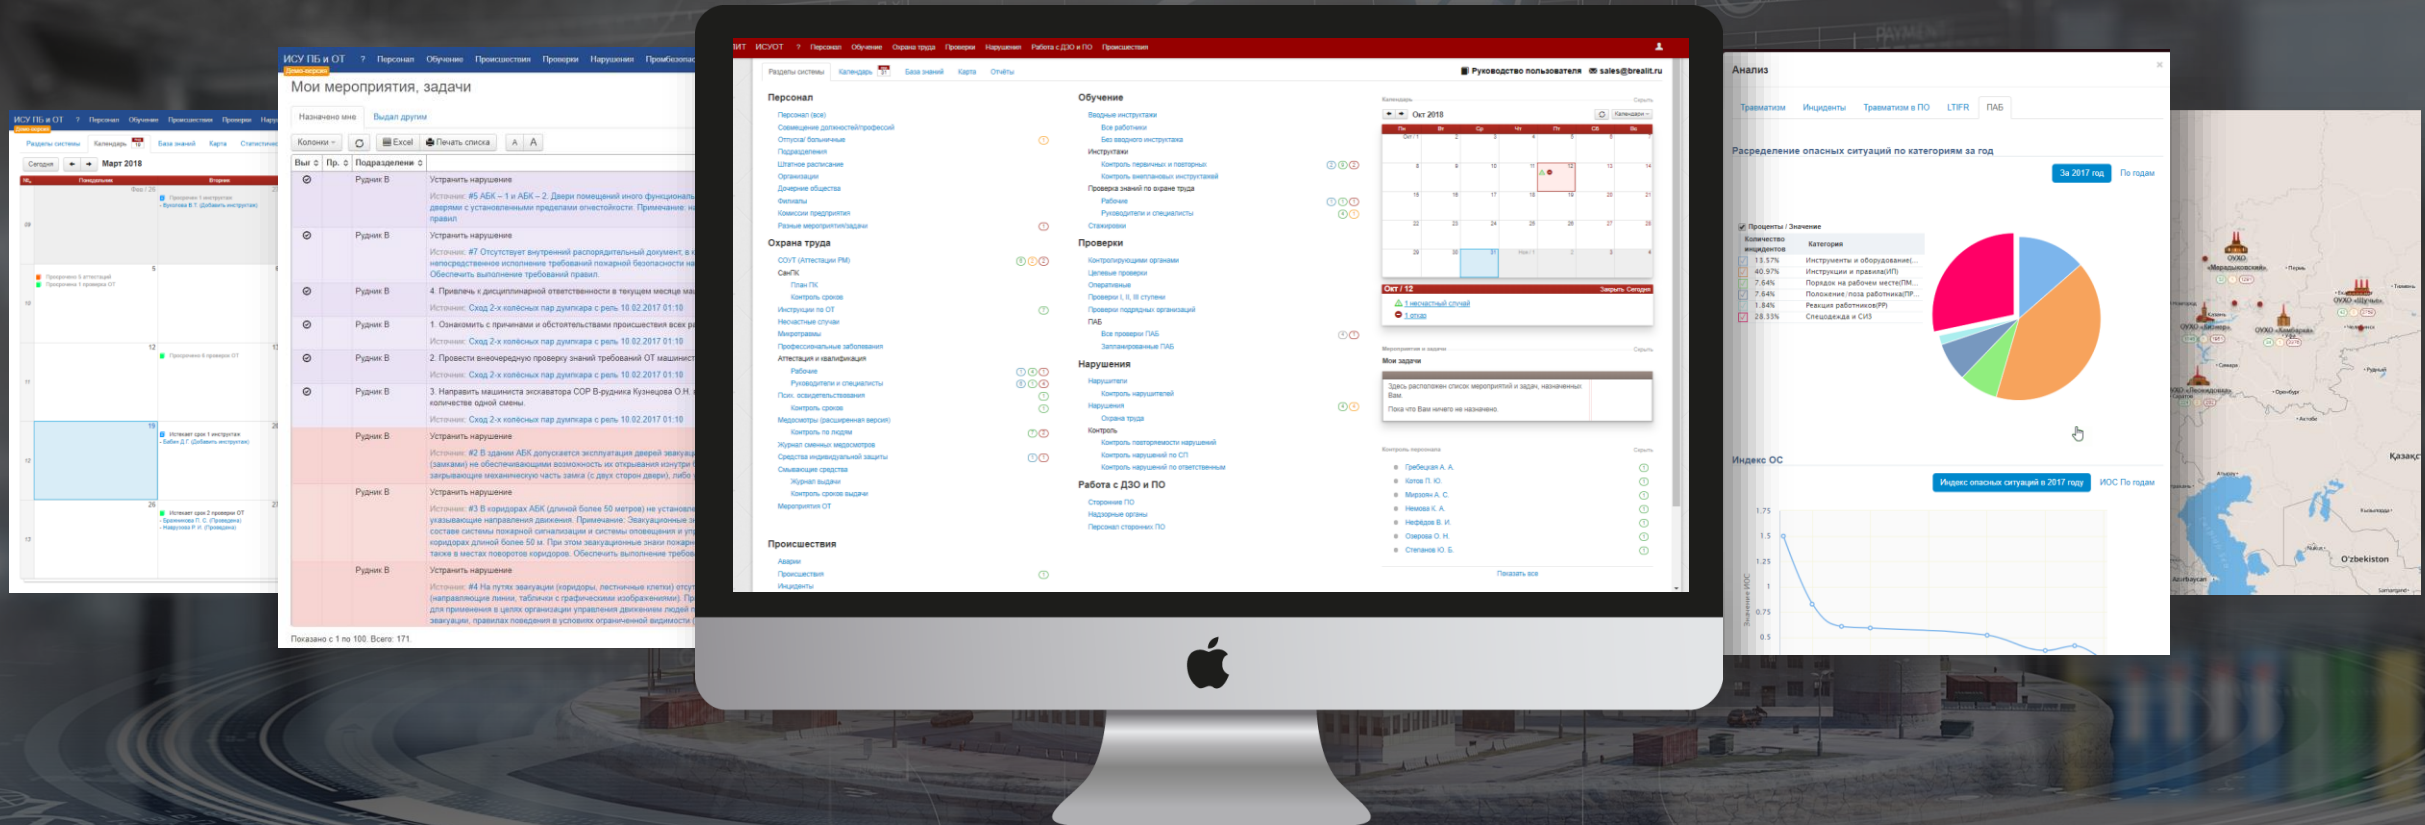

+7 (495) 798-6156
info@hserm.ru